



- Protección contra incendios -

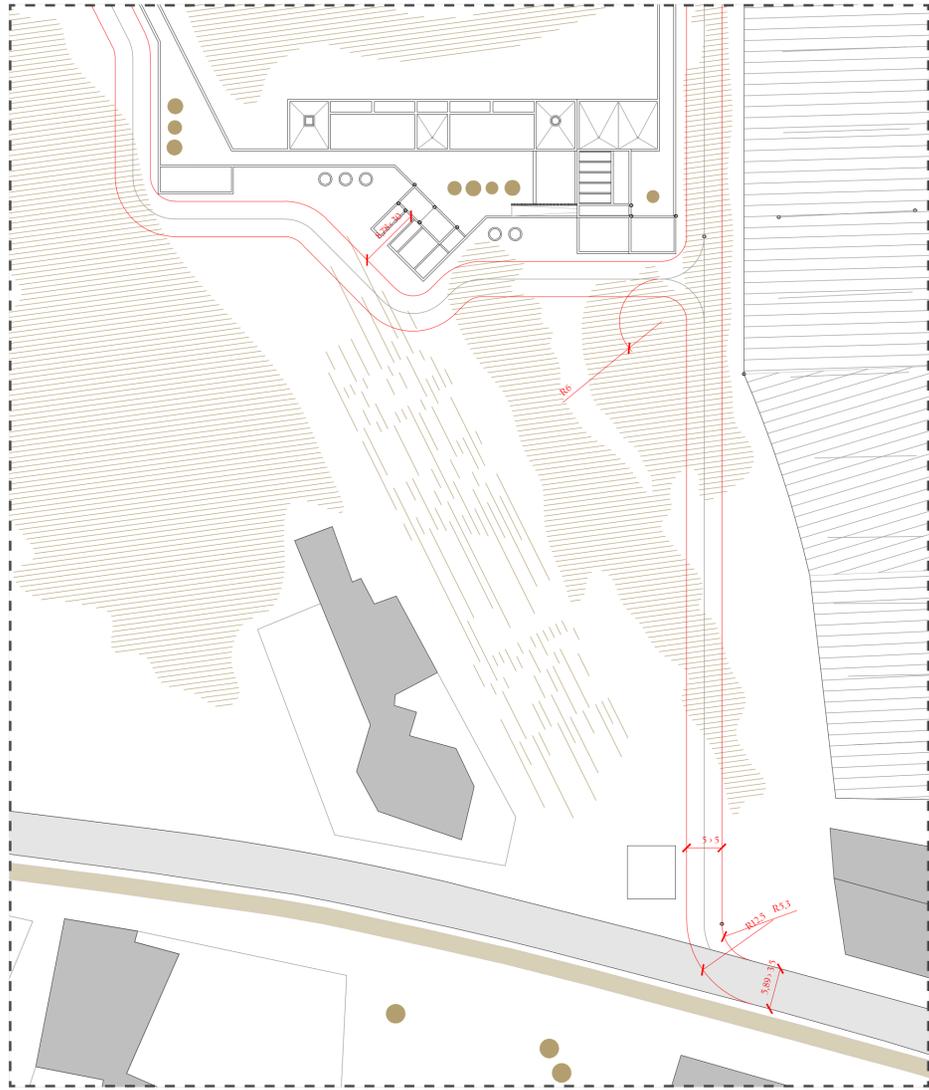


\*Entrada de bomberos  
Escala 1: 500, N^o

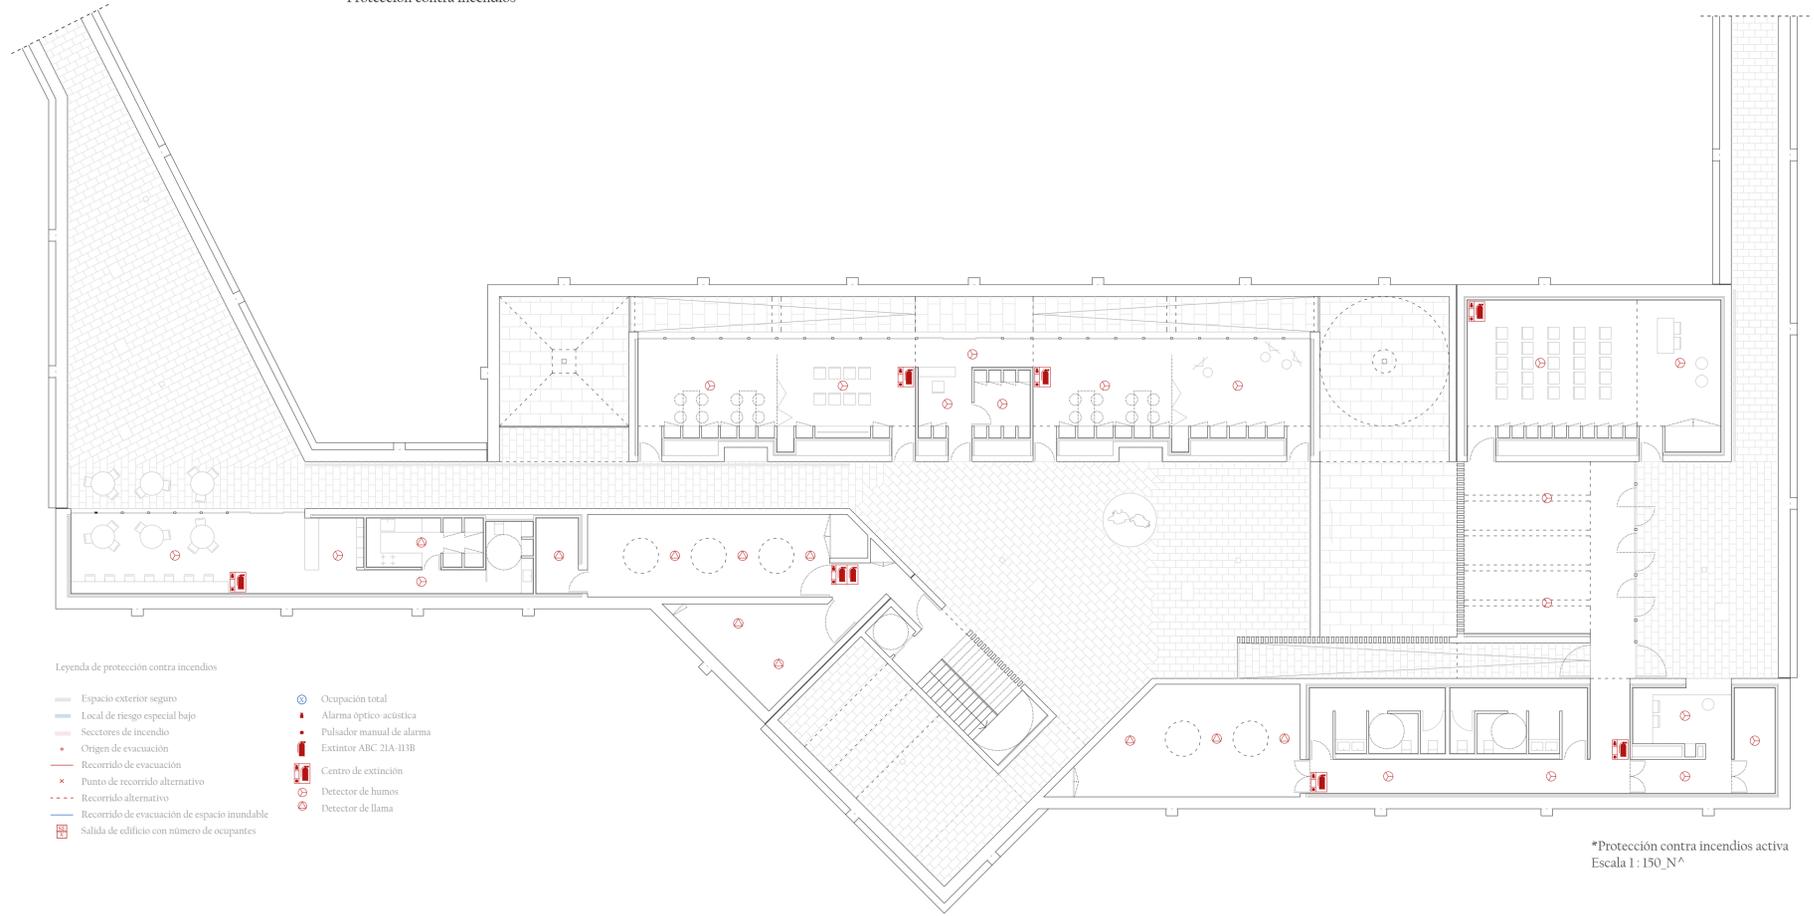


\*Protección contra incendios activa  
Escala 1: 150, N^o

Legenda de protección contra incendios


- Espacio exterior seguro
- Local de riesgo especial bajo
- Sectores de incendio
- Origen de evacuación
- Recorrido de evacuación
- Punto de recorrido alternativo
- Recorrido alternativo
- Recorrido de evacuación de espacio inundable
- Salida de edificio con número de ocupantes
- ⊙ Ocupación total
- ⊙ Alarma óptico-acústica
- ⊙ Pulsador manual de alarma
- ⊙ Extintor ABC 21A-113B
- ⊙ Centro de extinción
- ⊙ Detector de humos
- ⊙ Detector de llama

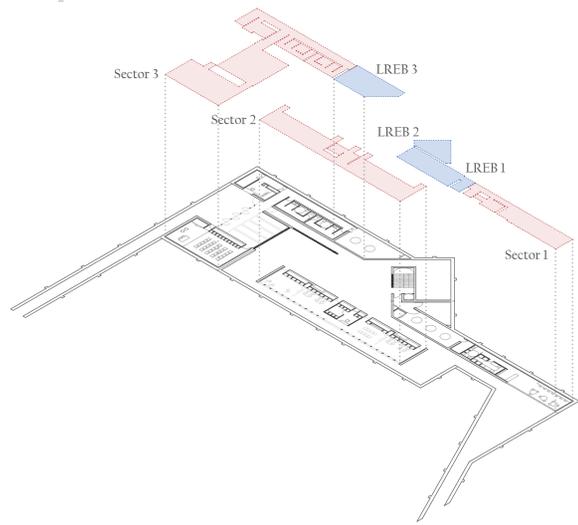

\*Descomposición de sectores de incendios y locales de riesgo.

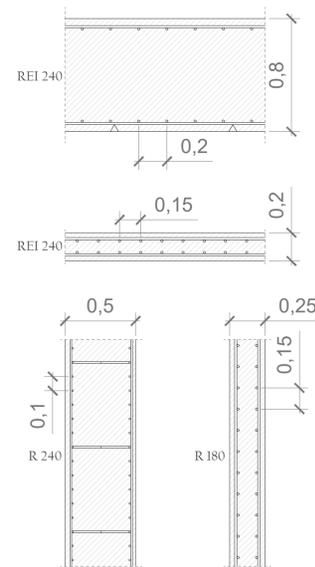

\*Definición de las soluciones constructivas. Escala 1: 25

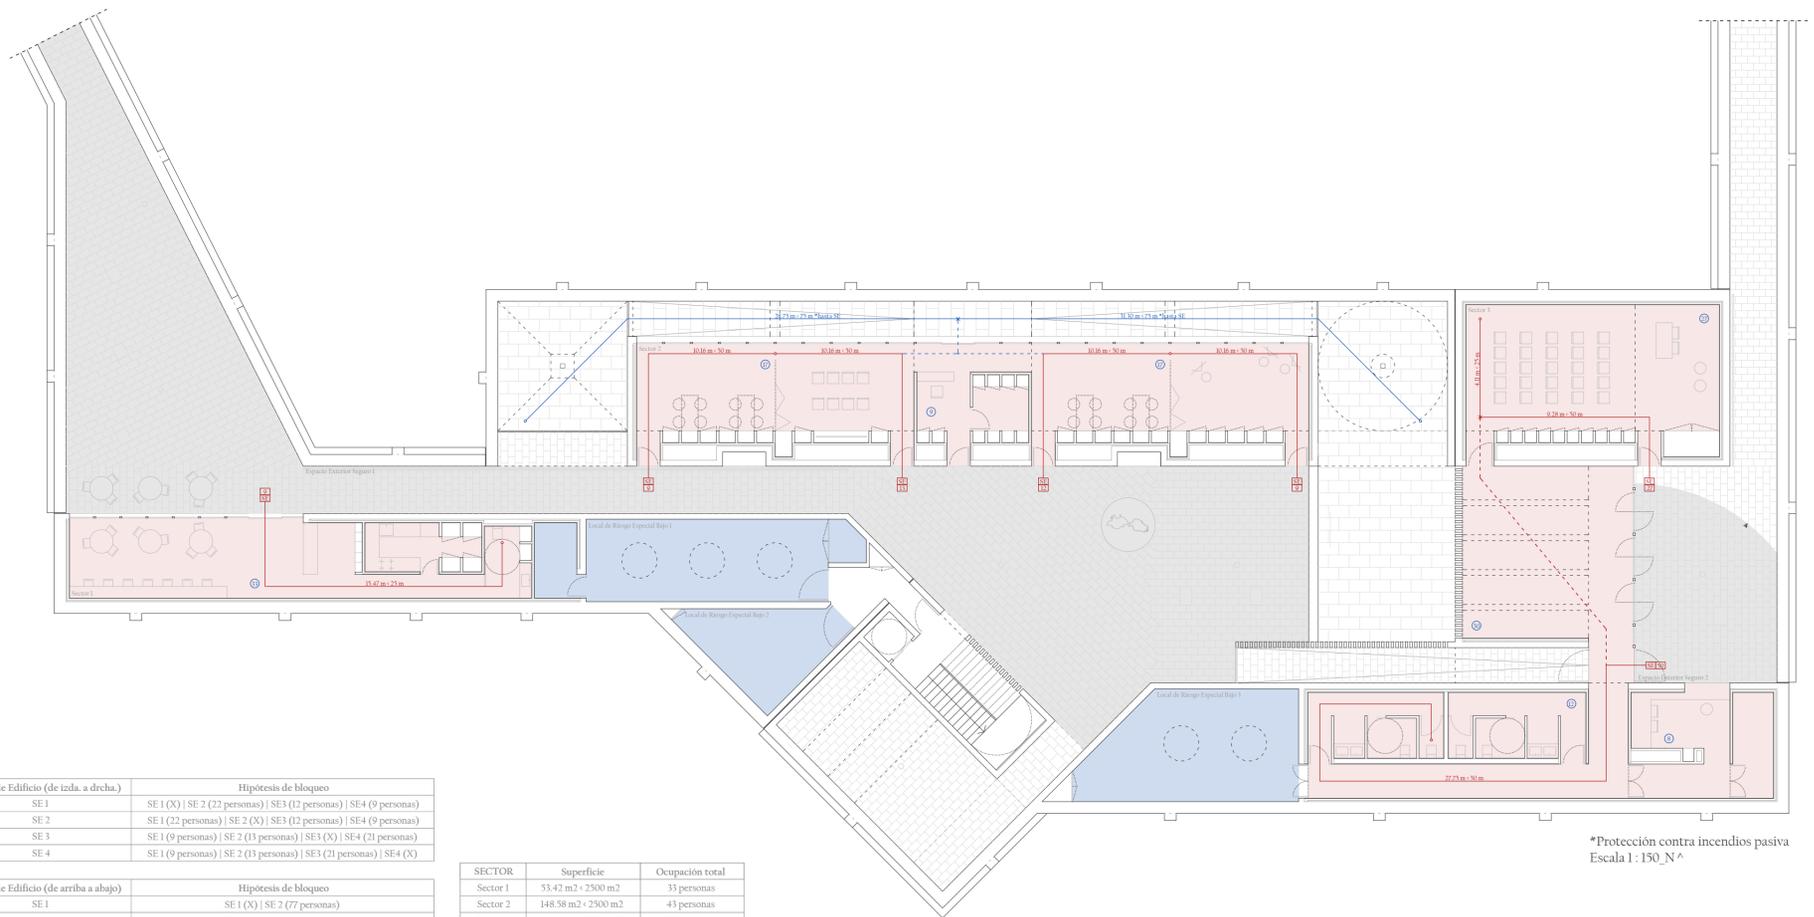

\*Protección contra incendios pasiva  
Escala 1: 150, N^o

	Puerta	Ocupación total	P/200 (CTE)	Ancho en proyecto (m)	> 0.80 m (CTE)
Sector 1	SE 1	33 personas	0.165	1.40	SI
	SE 1	9 personas	0.110	1.00	SI
Sector 2	SE 2	13 personas	0.110	1.00	SI
	SE 3	12 personas	0.105	1.00	SI
	SE 4	9 personas	0.105	1.00	SI
	SE 1	27 personas	0.385	1.00	SI
Sector 3	SE 1	27 personas	0.385	1.50	SI
	SE 2	77 personas	0.385	1.50	SI

\*Ancho para situación más desfavorable según las hipótesis de bloqueo

LOCALES DE RIESGO ESPECIALES	Superficie
Local de Riesgo Especial Bajo 1	38.63 m <sup>2</sup>
Local de Riesgo Especial Bajo 2	19.78 m <sup>2</sup>
Local de Riesgo Especial Bajo 3	39.87 m <sup>2</sup>

ESPACIO EXTERIOR SEGURO	Superficie
Espacio Exterior Seguro 1	323.67 m <sup>2</sup>
Espacio Exterior Seguro 2	45.81 m <sup>2</sup>

Salidas de Edificio (de izda. a dcha.)	Hipótesis de bloqueo	
	Sector 2	SE 1 (X)   SE 2 (22 personas)   SE 3 (12 personas)   SE 4 (9 personas)
Salidas de Edificio (de arriba a abajo)	Hipótesis de bloqueo	
	Sector 3	SE 1 (9 personas)   SE 2 (13 personas)   SE 3 (X)   SE 4 (21 personas)

SECTOR	Superficie	Ocupación total
Sector 1	53.42 m <sup>2</sup> + 2300 m <sup>2</sup>	33 personas
Sector 2	148.58 m <sup>2</sup> + 2300 m <sup>2</sup>	43 personas
Sector 3	240.0 m <sup>2</sup> + 2300 m <sup>2</sup>	77 personas