


LOCALES DE INSTALACIONES



Planta sótano

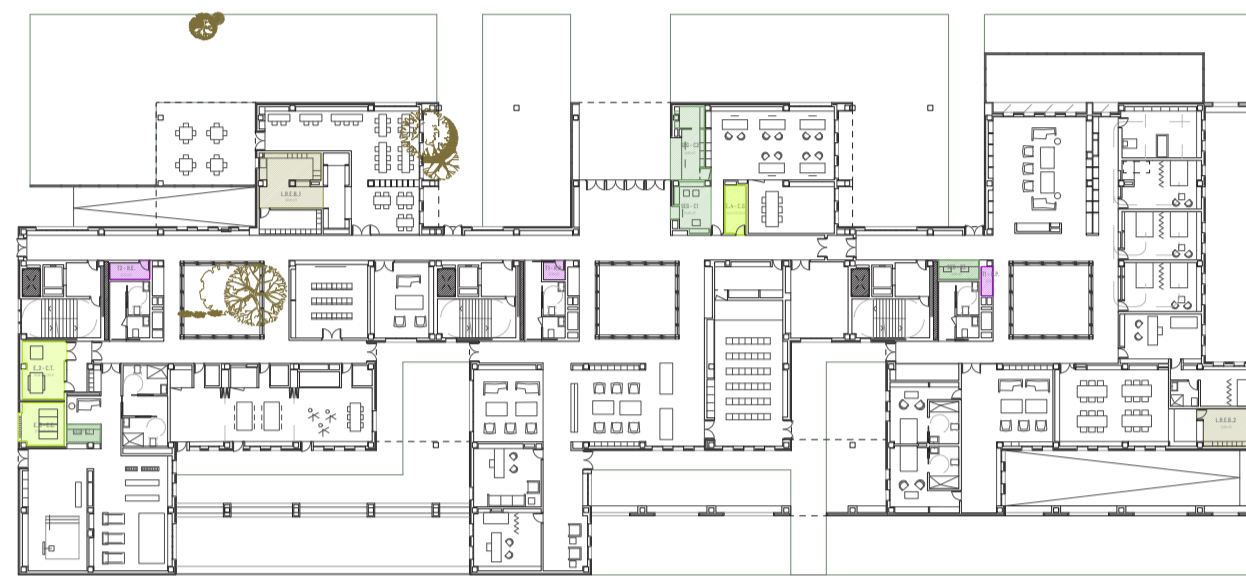


Planta baja



Planta primera



Planta segunda

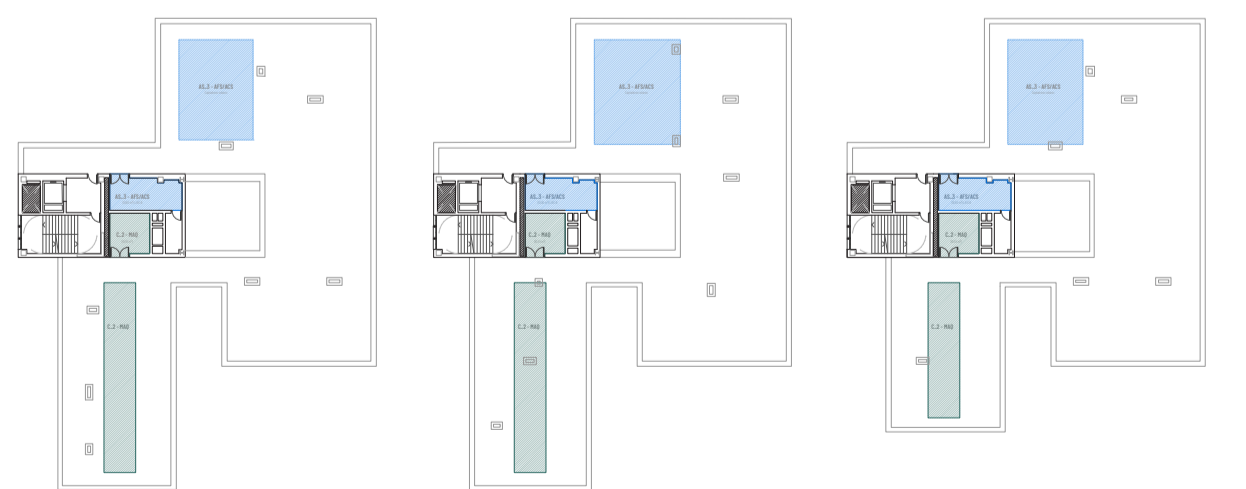


Planta cubierta

PROTECCIÓN ACTIVA/ PROTECCIÓN PASIVA



Planta sótano

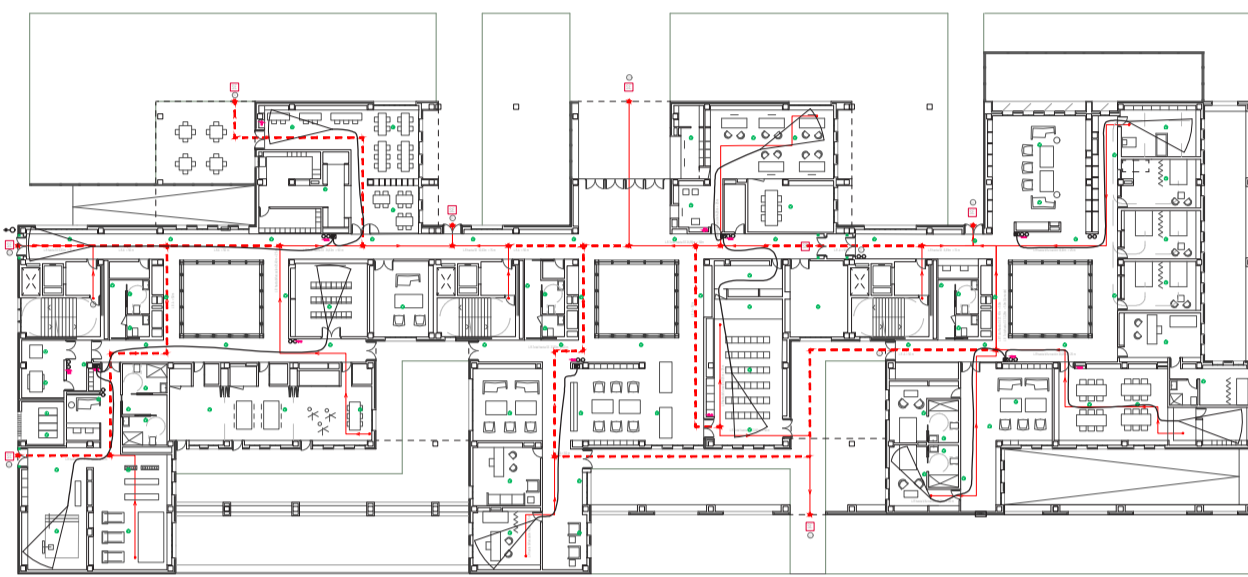

Planta baja




Planta primera




Planta segunda


SECTORIZACIÓN

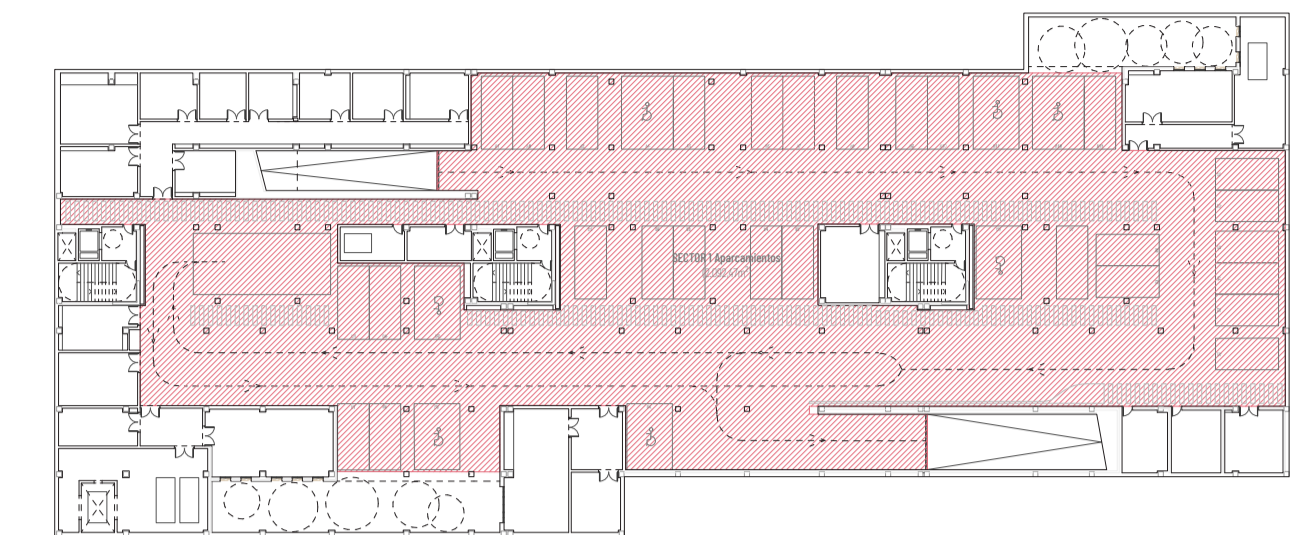


Planta sótano

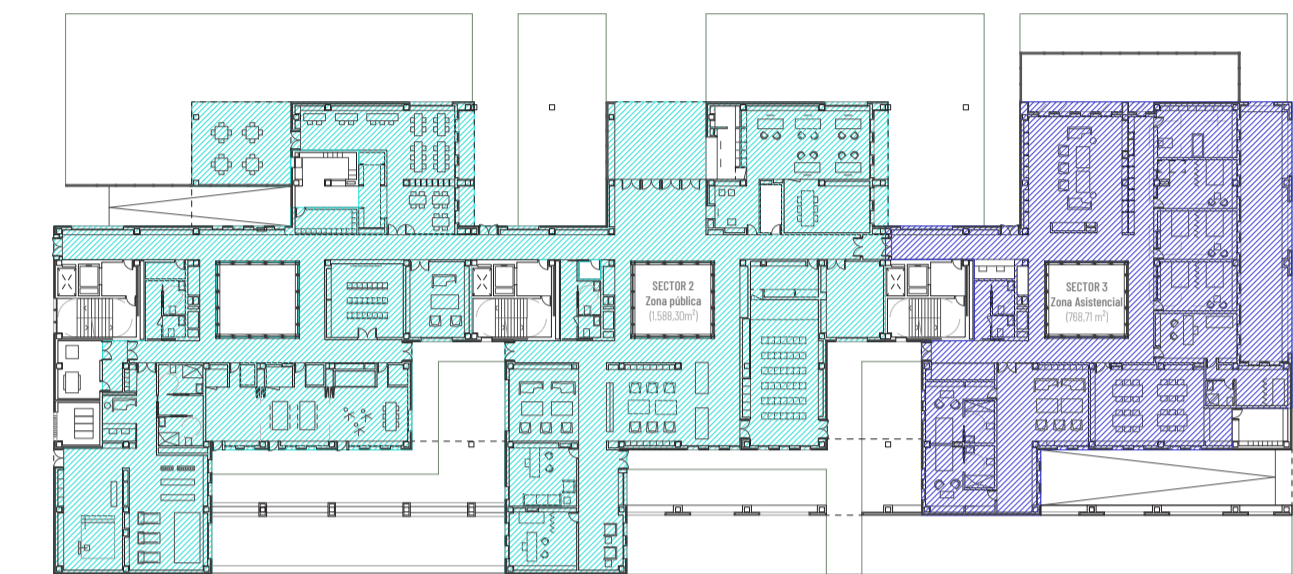

Planta baja

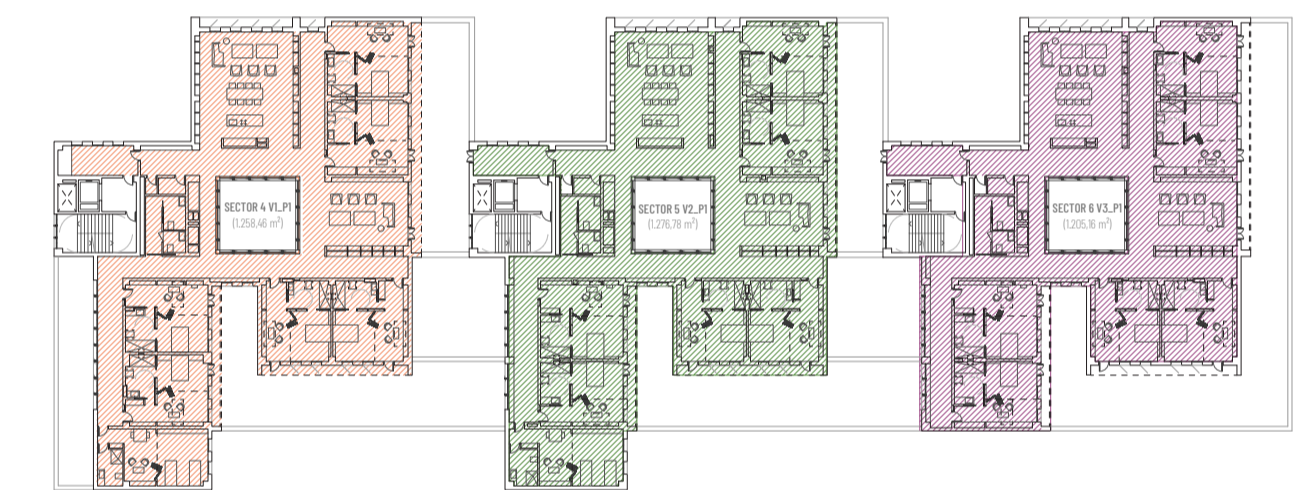

Planta primera

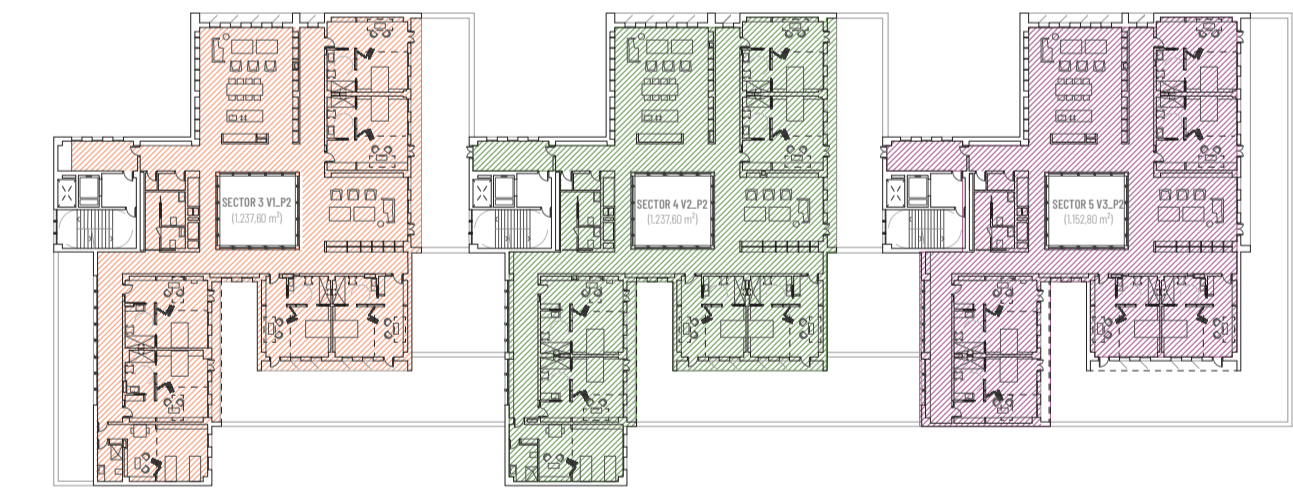

Planta segunda

LEYENDA LOCALES Y ESPACIOS TÉCNICOS

- | | |
|--|--|
| SECTOR 1 (Aparcamiento 1) Superficie: 2.092,47 m ² | SECTOR 6 (Vivienda 3 planta primera) Supf. 1.205,16 m ² |
| SECTOR 2 (Zona pública) Superficie: 1.588,30m ² | SECTOR 4 (Vivienda 4 planta segunda) Supf. 1.258,46 m ² |
| SECTOR 3 (Zona Asistencial) Superficie: 768,77m ² | SECTOR 5 (Vivienda 5 planta segunda) Supf. 1.276,78 m ² |
| SECTOR 4 (Vivienda 1 planta primera) Supf. 1.258,46 m ² | SECTOR 6 (Vivienda 6 planta segunda) Supf. 1.205,16 m ² |
| SECTOR 5 (Vivienda 2 planta primera) Supf. 1.276,78m ² | |

LEYENDA EVACUACIÓN

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|--|
| SE Salida del edificio * | ○ Origen de evacuación | → Acceso a terraza bomberos |
| SP Salida de planta * | ● Punto recorrido alternativo | ▨ Zona de refugio para personas con movilidad reducida |
| — Recorrido de evacuación | ▨ Zona acceso de bomberos | ⊗ Ocupación |
| - - - Recorrido alternativo | | |

LEYENDA LOCALES Y ESPACIOS TÉCNICOS

- | | | |
|---------------------------------|--|-----------------------------------|
| ELECTRICIDAD | VENTILACIÓN | AFSACS |
| E.1 - Grupo de electrógeno* | V.1 - Ventilación garaje 1 | AS.1 - Grupo de presión |
| E.2 - Centro de transformación* | V.1 - Ventilación garaje 2 | AS.2 - Cuarto instalación piscina |
| E.3 - Cuarto de la compañía* | CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN | AS.3 - Cuarto ACS* |
| E.4 - Cuadro general* | C.2 - Equipos de climatización y ventilación 1 | AS.4 - Depósito de riego |
| | C.2 - Equipos de climatización y ventilación 2 | |
| | C.2 - Equipos de climatización y ventilación 3 | |

L.R. hasta SE 9,48m < 50m = Texto indicador de longitud de recorrido
 L.R.A. 9,48m < 50 m = Texto indicador de longitud de recorrido alternativo
 *Salidas con señalización de dirección de evacuación y de salida de emergencia

LEYENDA PROTECCIÓN ACTIVA (INCENDIOS)

- | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Extintor CO2 con señalización | ▲ Alance agua (máx. 5 m) | ▨ Depósito de BIEs |
| Extintor polvos ABC con señalización | — Recorrido manguera (máx. 20 m) | ⊞ Grupo de presión |
| BIEs | ⊞ Pulsador y alarma | ⊞ Llave de paso |
| Acceso camión de bomberos | ⊞ Hidrante | ⊞ Detector térmico |
| Retenedor de puertas | ⊞ Detector monóxido | |

- | | | | |
|--------------------------------|--|----------------------------|--|
| SEGURIDAD Y CONTROL | TELECOMUNICACIONES | SANEAMIENTO | PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS |
| SEG.C1 - Recepción principal | T1 - Repartidor edificio y planta | S.A.1 - Sala de arquetas 1 | PC1.1 - Cuarto de BIEs |
| SEG.C2 - Garita de seguridad | T2 - Repartidor planta | S.A.2 - Sala de arquetas 2 | PC2.2 - Cuarto rociadores |
| SEG.C3 - Recepción Asistencial | LOCALES DE RIESGO ESPECIAL | S.A.2 - Sala de arquetas 3 | ▨ HUECO VERTICAL (gaso de instalaciones) |
| SEG.C4 - Recepción Omnisón | L.R.E.B.1 - Cocina cafetería (Riesgo E. Bajo)* | | |
| | L.R.E.B.2 - Cocina comedor (Riesgo E. bajo)* | | |

(* Locales de riesgo especial)