PLANTA SÓTANO (-4.08)

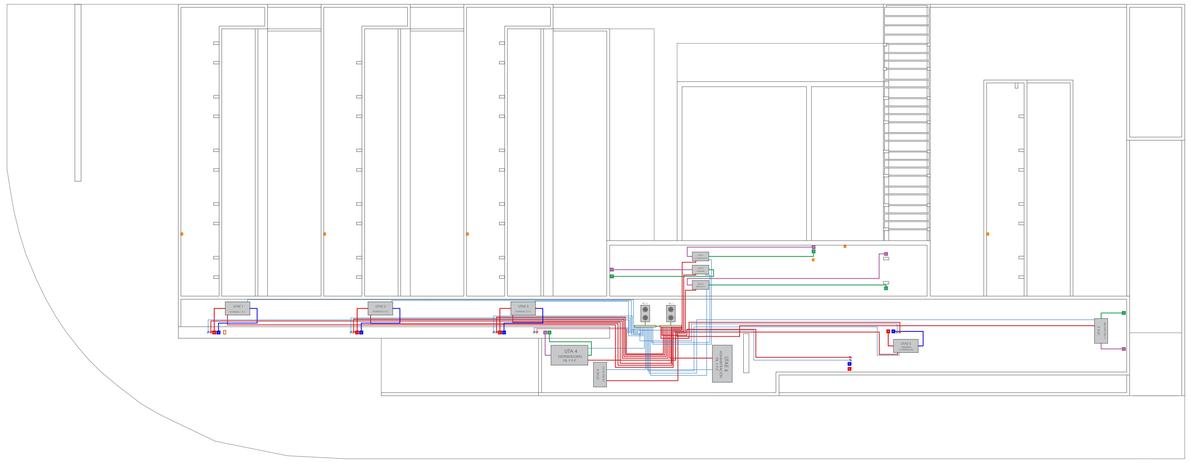

PLANTA SÓTANO (-4.08)

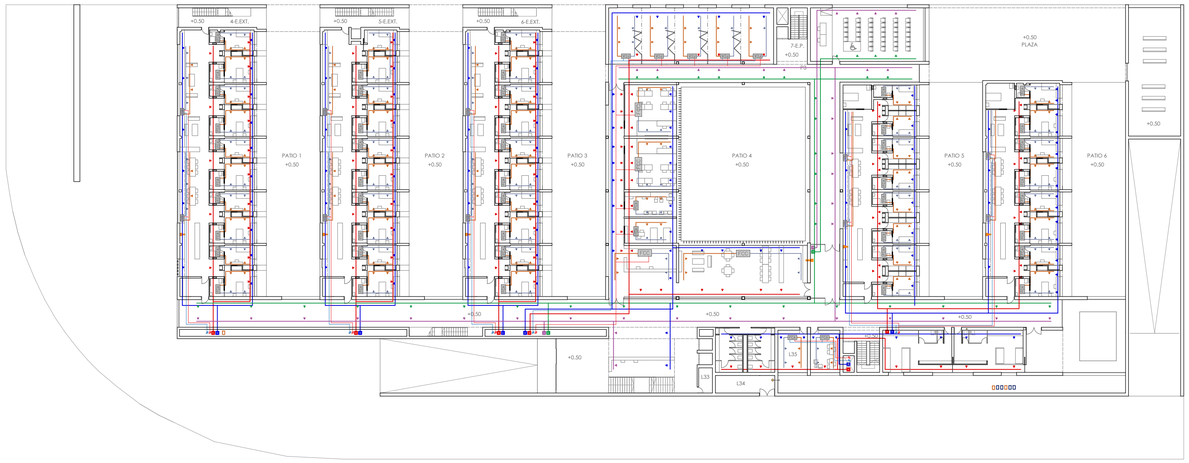

PLANTA BAJA (+0.50)

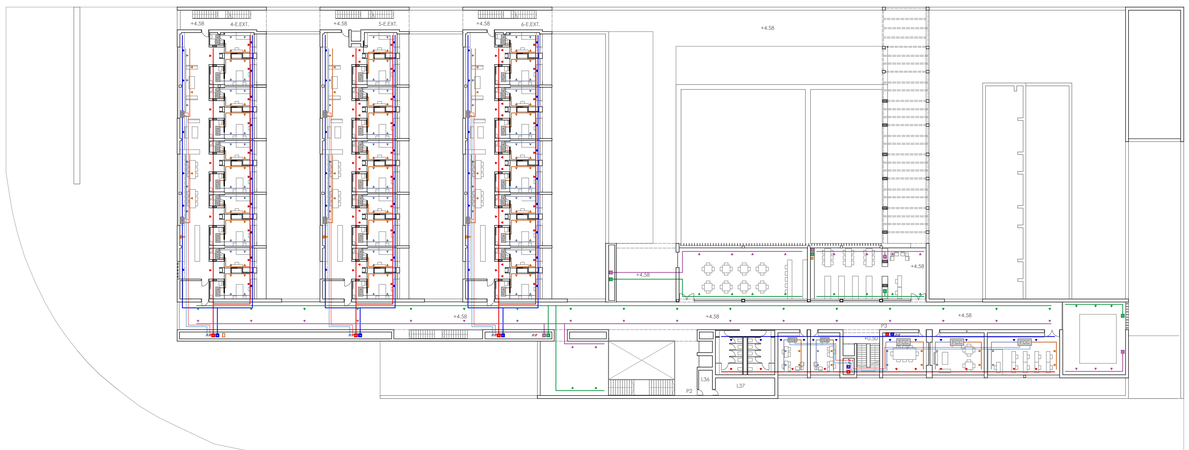

PLANTA PRIMERA (+4.58)

NOTA 1: SE COLOCARÁN COMPUERTAS CORTAFUEGOS EN EL CONDUCTO DE ENTRADA DE AIRE DE VENTILACIÓN EN CADA HABITACIÓN

NOTA 2: LAS MÁQUINAS DE CLIMA EN CUBIERTA ESTARÁN SOBRE PLATAFORMAS ANTIVIBRATORIAS

NOTA 3: SE COLOCARÁN SPLITS EN LOS CUARTOS DE TELECOMUNICACIONES

NOTA 4: CONDUCTOS VENTILACIÓN GARAJE DEBEN CUMPLIR RESISTENCIA AL FUEGO

LEYENDA CLIMATIZACIÓN/VENTILACIÓN

- VENTILADOR HELICOIDAL DE ADMISIÓN
- VENTILADOR HELICOIDAL DE ADMISIÓN
- CONDUCTOS VENTILACIÓN AIRE DE ADMISIÓN
- CONDUCTOS VENTILACIÓN AIRE DE EXTRACCIÓN
- CONDUCTO DE EXTRACCIÓN COCINA
- VENTILACIÓN GRUPO ELECTRÓGENO
- CONDUCTO VENTILACIÓN SALA CALDERAS (CHAPA METÁLICA)
- BOMBA DE CALOR REVERSIBLE AIRE AGUA
- UTA — UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE
- UTAE — UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE EXTERIOR
- FCA — FAN COIL HORIZONTAL SISTEMA DE DOS TUBOS
- FCB — FAN COIL VERTICAL EXPANSIÓN DIRECTA UBICADO EN INTERIOR DE MOBILIARIO PROTEGIDO CON LANA MINERAL PARA EVITAR RUIDO POR VIBRACIONES
- FCC — FAN COIL HORIZONTAL SISTEMA DE DOS TUBOS
- COLECTORES SISTEMA HIDRÓNICO
- CONDUCTO RECTANGULAR IMPULSIÓN UTAES
- CONDUCTO RECTANGULAR EXTRACCIÓN UTAES
- CONDUCTO RECTANGULAR IMPULSIÓN UTA
- CONDUCTO RECTANGULAR EXTRACCIÓN UTA
- CONDUCTO RECTANGULAR IMPULSIÓN FAN-COILS
- CONDUCTO RECTANGULAR EXTRACCIÓN FAN-COILS
- REJILLA DE EXTRACCIÓN FAN-COILS UBICADA EN LA ZONA INFERIOR DEL MOBILIARIO PARA EXTRACCIÓN
- TUBERÍA DE IDA BOMBA DE CALOR-UNIDADES
- TUBERÍA DE RETORNO BOMBA DE CALOR-UNIDADES
- CONDUCTOS RESTANGULARES VERTICALES IMPULSIÓN/EXTRACCIÓN AIRE

VIVIENDA TIPO (E: 1/100)

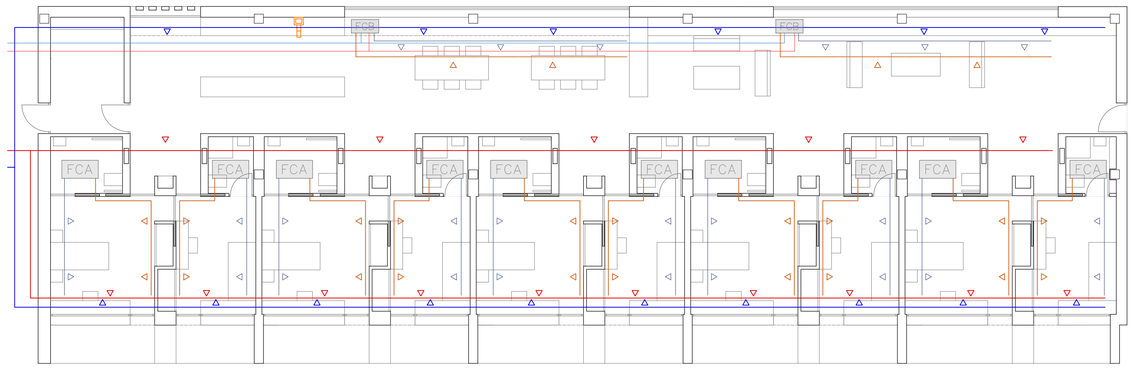
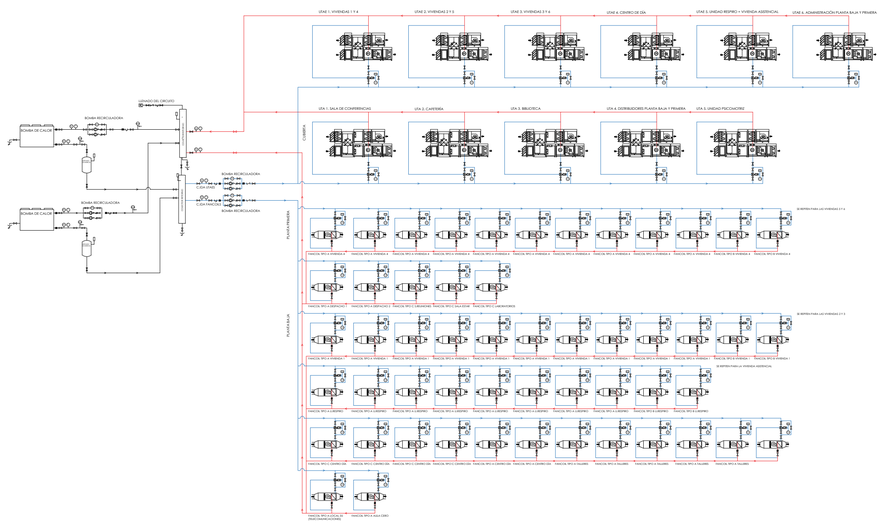
ESQUEMA DE PRINCIPIO CLIMATIZACIÓN