




PLANTA BAJA



PLANTA PRIMERA



PLANTA SEGUNDA

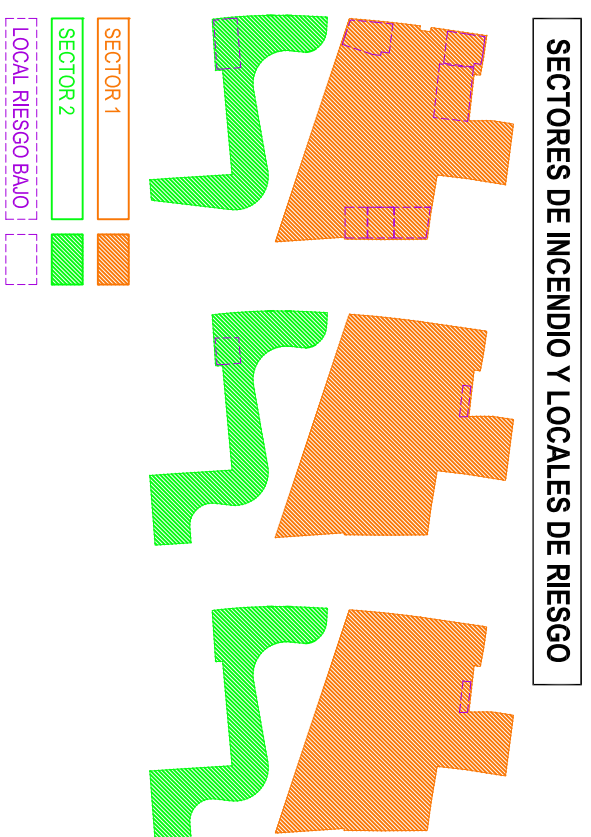

(\*)Se considera que el uso de las plantas de habitaciones no es simultáneas con la del comedor.

## EQUIPOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

## ESQUEMA-SECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE B.I.E.

## COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO

## LEYENDA DE LA INSTALACIÓN

RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES		EVACUACIÓN, LOCALES DE RIESGO Y OCUPACIÓN		SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA	
ZONA O SECTOR		RIESGO BAJO		EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO 21A-113B (6KG.)	
SECTOR 1		R-60		PULSADOR PORTÁTIL DE POLVO 21A-113B (6KG.)	
LOCALS DE RIESGO ESPECIAL BAJO		R-60		PULSADOR MANUAL DE ALARMA	
CONEXIONES DE LAS ZONAS DE RIESGO ESPECIAL INTERIORES EN EDIFICIOS		RIESGO BAJO		CENTRAL DE CONTROL Y ALARMA (C.C.A.)	
RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA EXTERIOR		R-60		DETECTOR IÓNICO DE HUMO EN TECHO	
RESISTENCIA AL FUEGO DE PAREDES Y TECHOS SEPARACIONES		R-60		DETECTOR TÉRMICO EN TECHO	
RESISTENCIA AL FUEGO DE PAREDES Y TECHOS SEPARACIONES		R-60		SEÑAL DE SEÑAL DE ALARMA	
RESISTENCIA AL FUEGO DE PAREDES Y TECHOS SEPARACIONES		R-60		SEÑAL ACÚSTICA Y VISUAL	
RESISTENCIA AL FUEGO DE PAREDES Y TECHOS SEPARACIONES		R-60		LÁMPARA FLUORESCENTE 30 LÚMENES, AUTONOMÍA 1 HORA	
RESISTENCIA AL FUEGO DE PAREDES Y TECHOS SEPARACIONES		R-60		LÁMPARA FLUORESCENTE 60 LÚMENES, AUTONOMÍA 1 HORA	
RESISTENCIA AL FUEGO DE PAREDES Y TECHOS SEPARACIONES		R-60		LÁMPARA FLUORESCENTE 150 LÚMENES, AUTONOMÍA 1 HORA	
RESISTENCIA AL FUEGO DE PAREDES Y TECHOS SEPARACIONES		R-60			

