

FC3 - <offline>

"CONDICIONES__GENERALES"

Nombre:
Autor: WETRON


Hora y fecha Código:
Interface:
Longitud (bloque / código / datos): 01528 01356 00014

Familia:
Versión: 0.1
Versión del bloque: 2
20/06/2007 15:06:03
25/06/2004 8:46:06


Nombre	Tipo de datos	Dirección	Comentario
IN		0.0	
OUT		0.0	
IN_OUT		0.0	
TEMP		0.0	
Lampara_averia_aux1	Bool	0.0	
Bal_Operador_aux1	Bool	0.1	
Bal_Fallo_alim_aux1	Bool	0.2	
RETURN		0.0	
RET_VAL		0.0	

Bloque: FC3 Condiciones_generales
Grupo OP147


Segm.: 1 Autorización auxiliar puesta en servicio




Segm.: 2 Autorización puesta en servicio
--

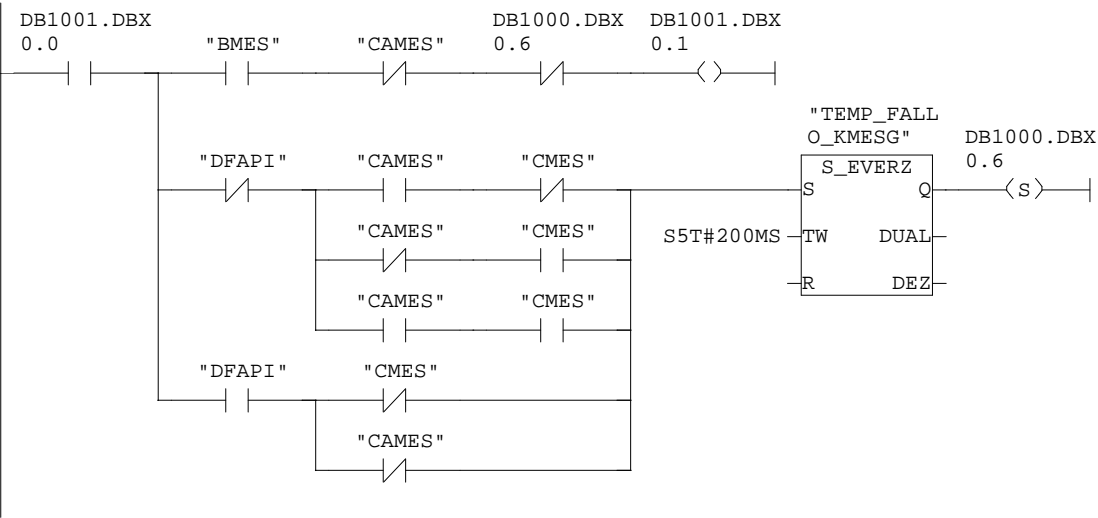


Segm.: 3 Defecto general de autómata




Segm.: 4 Gestion de la lámpara Paro fin de ciclo




Segm.: 5 Gestion de la lámpara Inicio de ciclo

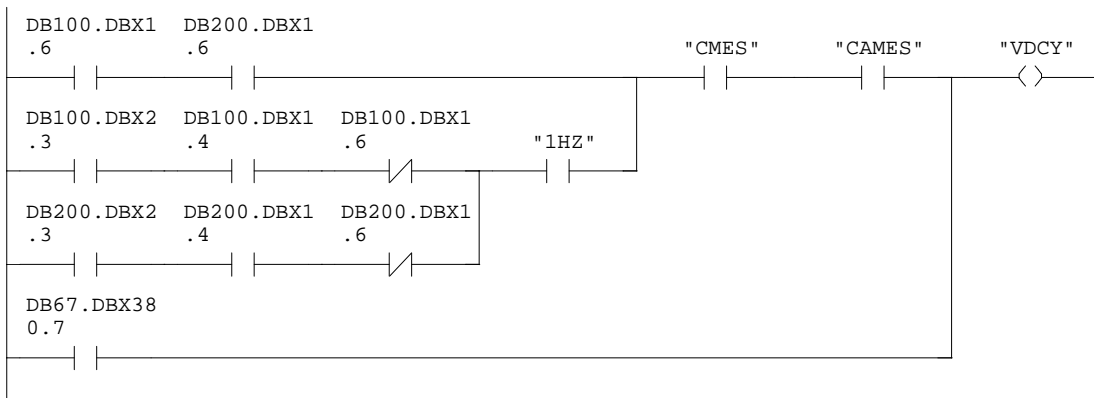


Segm.: 6 Gestion de la lámpara Averia (Segmento 1)




Segm.: 7 Gestion de la lámpara Averia (Segmento 2)




Segm.: 8 Gestion de la baliza automatico




Segm.: 9 Gestion de la baliza Paro de producción




Segm.: 10 Gestion de la baliza Llamada a Operador (Segmento 1)

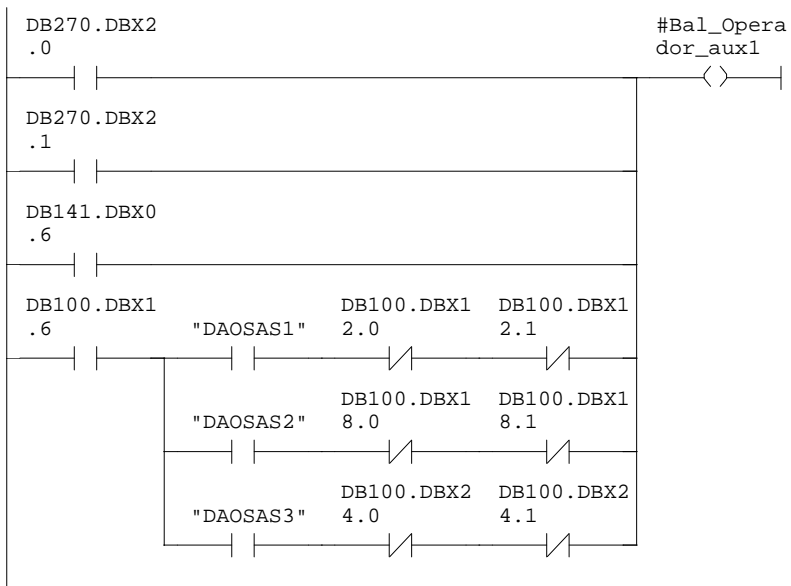


Segm.: 11 Gestion de la baliza Llamada a Operador (Segmento 2)

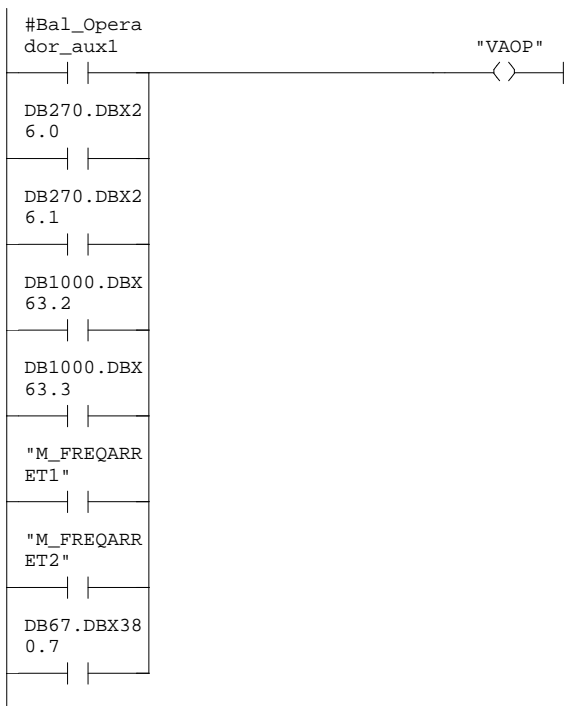


Segm.: 12 Gestion de la baliza fallo alimentacion (Segmento 1)

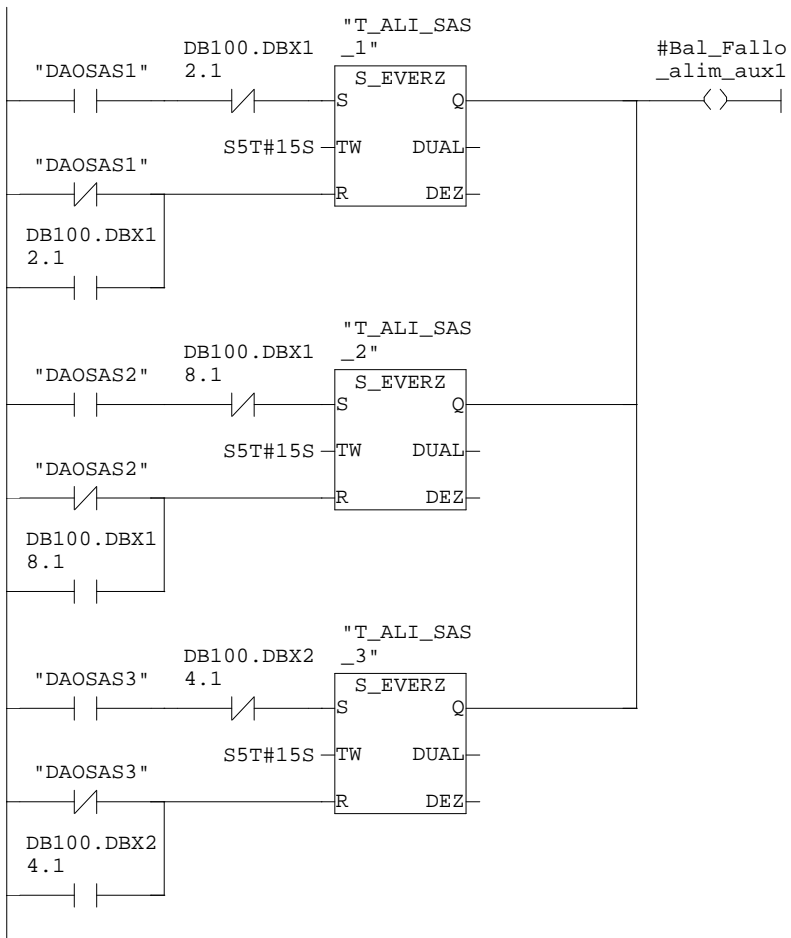


Segm.: 13 Gestion de la baliza fallo alimentacion (Segmento 2)

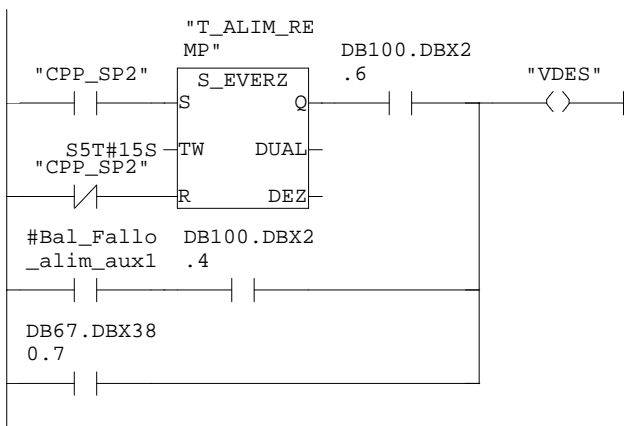


Segm.: 14 Gestion de la baliza Saturación

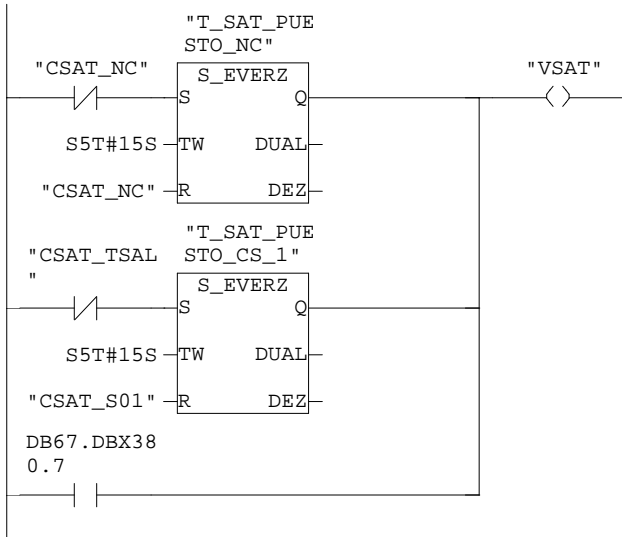


Segm.: 15 Gestion LED de reset frecuencial maquina 1




Segm.: 16 Gestion LED de reset frecuencial maquina 2




Segm.: 17 Hay averia gral paro inmediato




Segm.: 18 Hay averia gral paro a fin de ciclo




Segm.: 19 Hay aviso gral




Segm.: 20 Reset averias generales

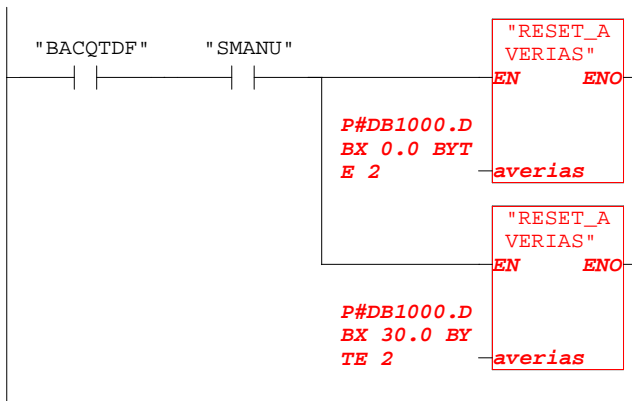


Segm.: 21 Autorización auxiliar puesta en servicio

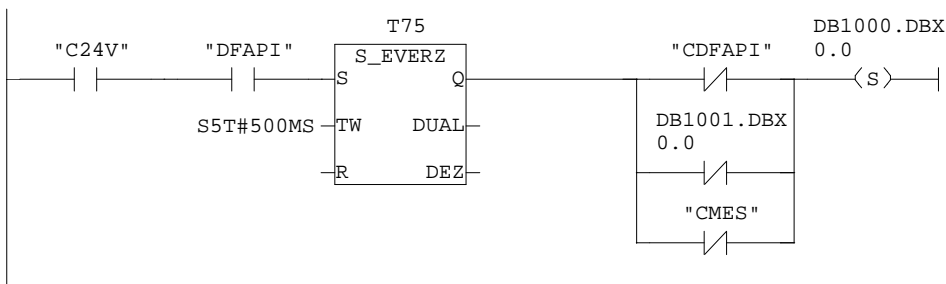


Segm.: 22 Paro de emergencia




Segm.: 23 Disjuntor Alimentacion Entradas y Salidas




Segm.: 24 Presion de aire no OK



Segm.: 25 Paro de emergencia en PUP Zona 2



Segm.: 26 Paro de emergencia puerta de acceso




Segm.: 27 Paro de emergencia botonera SAS 1




Segm.: 28 Paro de emergencia botonera SAS 2



Segm.: 29 Paro de emergencia botonera SAS 3



Segm.: 30 Averia paro de emergencia puerta armario



Segm.: 31 Espera de puesta en servicio



Segm.: 32 Instalacion en cambio de lote



Segm.: 33 Instalacion en modo rempotage

