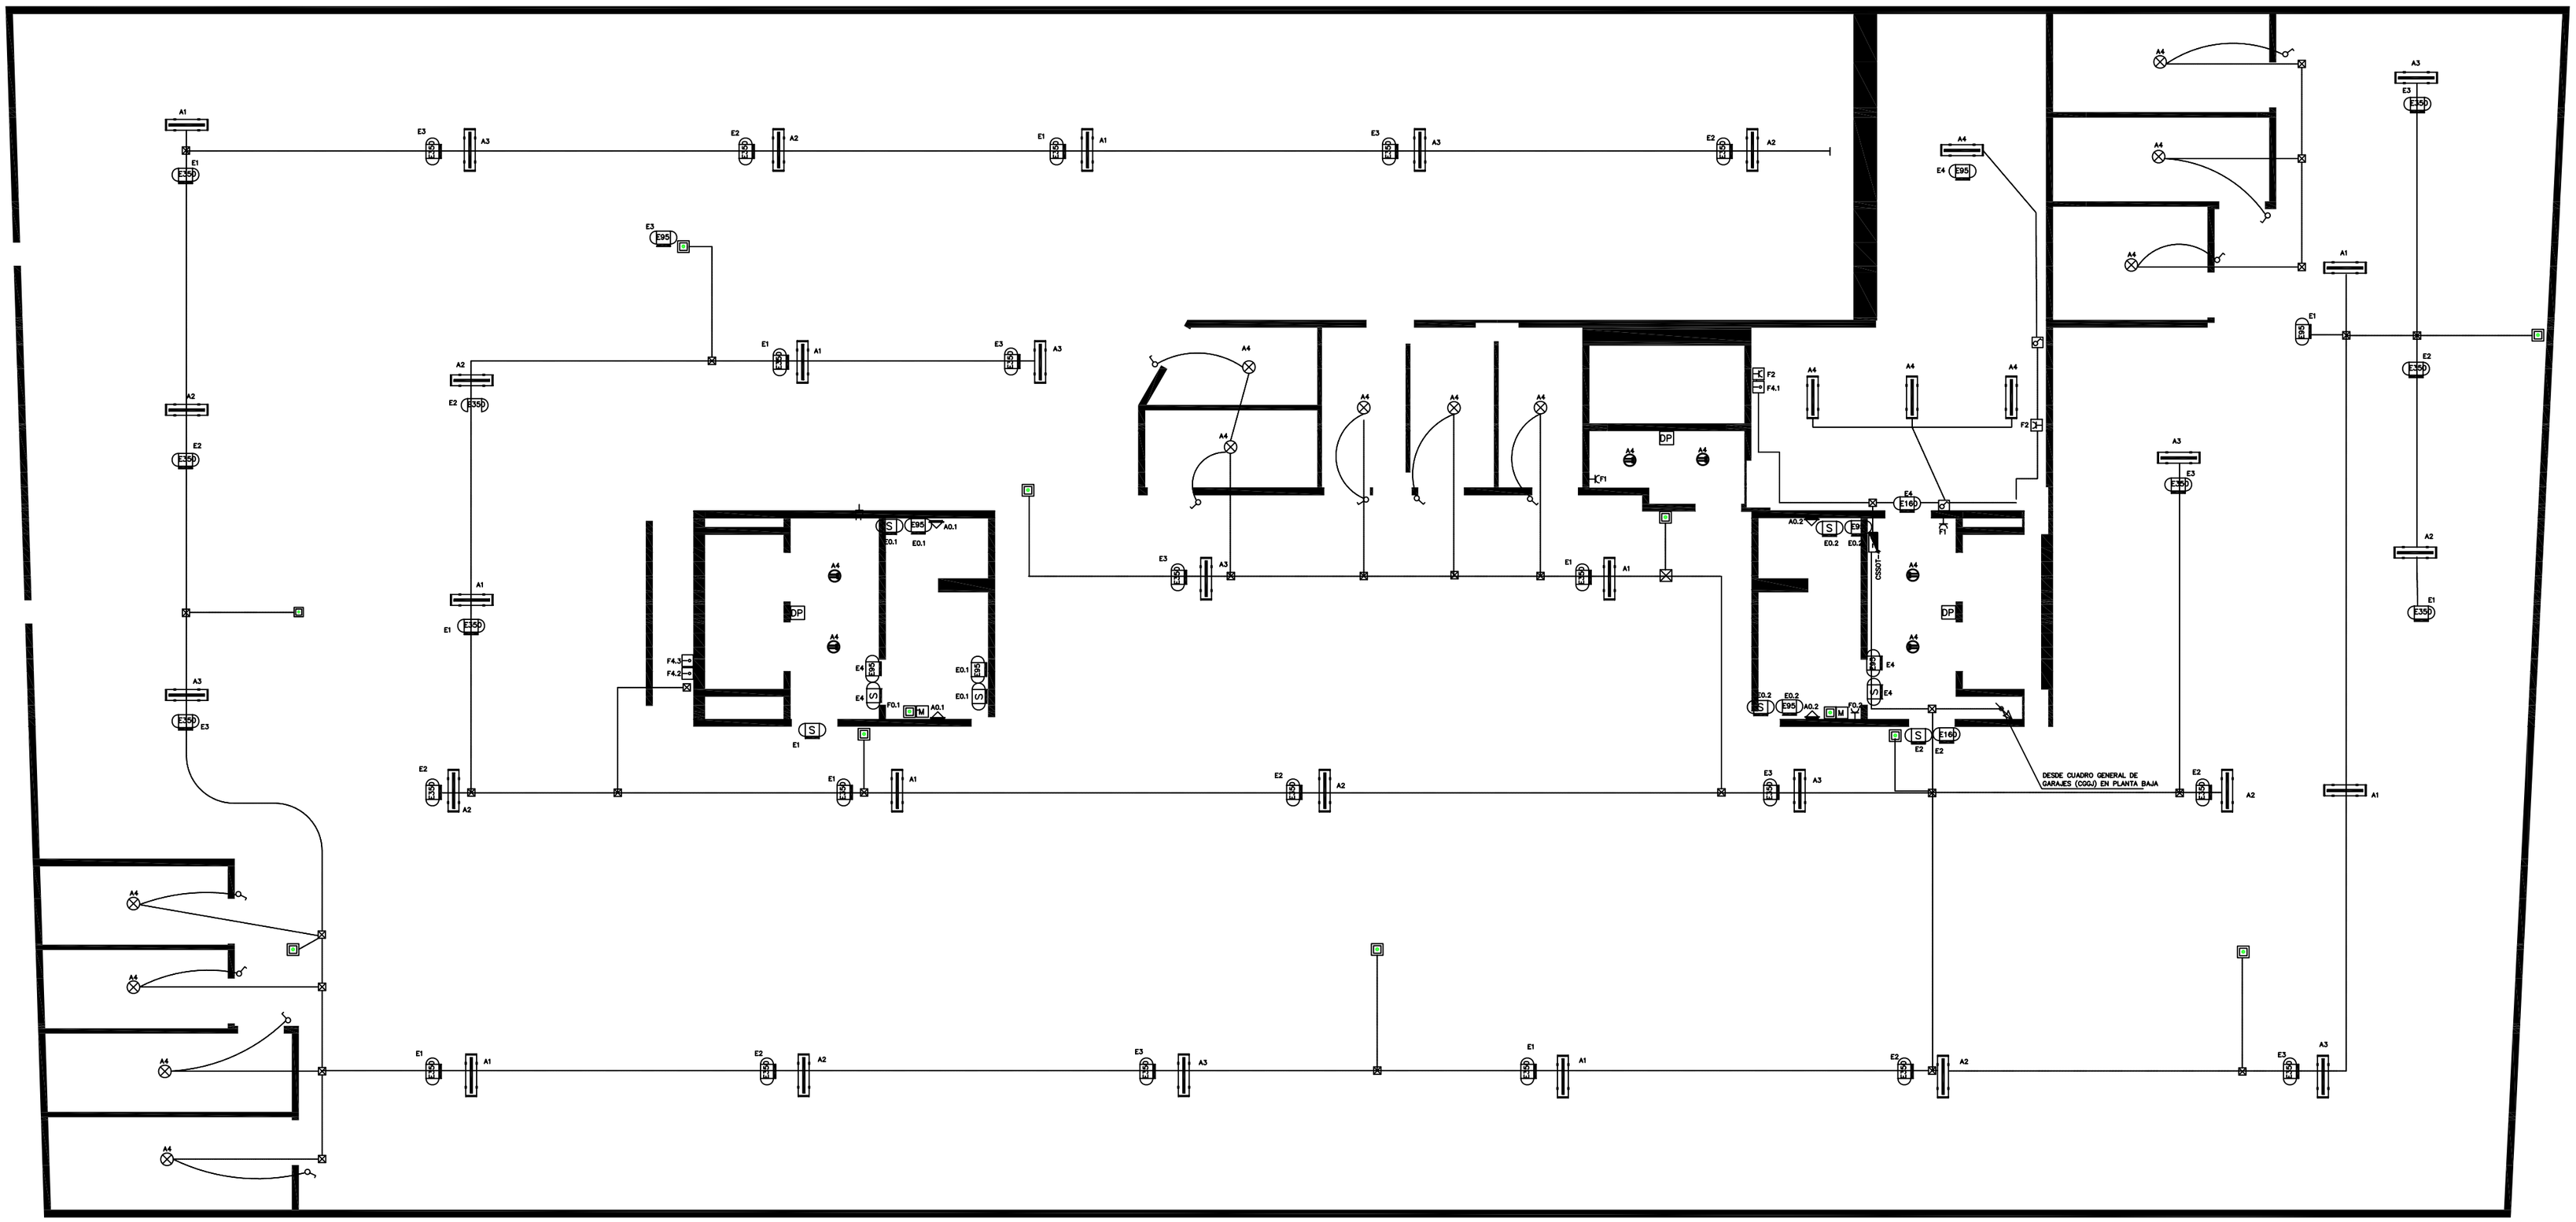

LEYENDA

- CUADRO ELÉCTRICO.
- ENCHUFE DE EMPOTRAR 2F+T DE 10/16A.
- INTERRUPTOR.
- CONMUTADOR.
- INTERRUPTOR DE 16A ESTANCO
- BASE DE ENCHUFE DE 16A CON TT ESTANCA
- TOMA DE EQUIPO/CENTRALITA
- PULSADOR ESTANCO CON INDICADOR LUMINOSO
- LUMINARIA ESTANCA DE 1x58 W DE FLUORESCENCIA
- APLIQUE DE PARED ESTANCO CON LÁMPARA DE FLUORESCENCIA COMPACTA DE 18 W.
- CAJA DE DERIVACIÓN ESTANCA
- DOWNLIGHT DE 13 W DE FLUORESCENCIA COMPACTA.
- E95 ALUMBRADO EMERGENCIA 95 LÚMENES. FLUORESCENCIA.
- E160 ALUMBRADO EMERGENCIA 160 LÚMENES. FLUORESCENCIA
- E350 ALUMBRADO EMERGENCIA 350 LÚMENES. FLUORESCENCIA
- (S) ALUMBRADO ERALIZACIÓN. 12 leds
- PUNTO DE SUBIDA
- PUNTO DE BAJADA
- CANALIZACIÓN ELÉCTRICA BAJO TUBO
- DP DETECTOR DE PRESENCIA
- M MINUTERO FONDO DE CAJA
- LUMINARIA "HUBLOT" ESTANCA DE EMPOTRAR CON LAMPARAS DE FLUORESCENCIA COMPACTA DE 2x9 W

NOTAS

1ª EL ENCENDIDO DEL ALUMBRADO DE SÓTANO SE REALIZARÁ MEDIANTE LOS PULSADORES ESTANCOS CON INDICADOR LUMINOSO Y MINUTERO INSTALADO EN EL CUADRO SECUNDARIO DE LA PLANTA SÓTANO–4 (CSSOT–4), HABIENDOSE PREVISTO LA ACTUACIÓN DEL MISMO MEDIANTE ENCLAVAMIENTO CON EL MOTOR DE APERTURA DE LA PUERTA DEL GARAJE.

2ª MECANISMOS ESTANCOS EN GARAJE.

3ª SE CONECTARÁN A TIERRA TODAS LAS MASAS METÁLICAS EXISTENTES.

4ª EL CIRCUITO (F4.1) PARA EL GRUPO DE PRESIÓN CONTRA INCENDIOS ES ALIMENTADO DESDE EL CUADRO GENERAL DE GARAJES (CGGJ), UBICADO EN PLANTA BAJA.

5ª EL CUADRO SECUNDARIO DE ALUMBRADO Y FUERZA DE LA PLANTA SÓTANO–4 (CSSOT–4) SE ALIMENTA DESDE EL CUADRO GENERAL DE GARAJES (CGGJ), UBICADO EN PLANTA BAJA.

6ª LOS CIRCUITOS DE ALUMBRADO (A0.1 / A0.2) Y FUERZA (F0.1 / F0.2) DE LAS ESCALERAS 1 Y 2 BAJO RASANTE DEL EDIFICIO DE ACCESO A CADA PLANTA SÓTANO SE ALIMENTAN DESDE EL CUADRO GENERAL DE GARAJES (CGGJ), UBICADO EN PLANTA BAJA.

7ª EN EL CUADRO CSSOT–4, LOS I.A. DE LOS CIRCUITOS DE SÓTANO –4 (A1, A2, A3) DISPONDRÁN DE CONTACTOS AUXILIARES DE SEÑALIZACIÓN DE DEFECTO PARA APERTURA CONJUNTA DE LOS CONTACTORES DE LOS CIRCUITOS E1, E2, E3.

8ª EL MANDO DE LOS EXTRACTORES DE VENTILACIÓN DEL GARAJE SE REALIZARÁ DESDE LAS CENTRALITAS DE CONTROL DE LAS INSTALACIONES DE DETECCIÓN/VENTILACIÓN.

Proyecto instalaciones 4 plantas de sótano		Plano nº 21
Manuel Sánchez Marcelo	Fecha: 14-09-09	Escala: 1/50
ALUMBRADO Y FUERZA SÓTANO 4	E. U. P. SEVILLA	