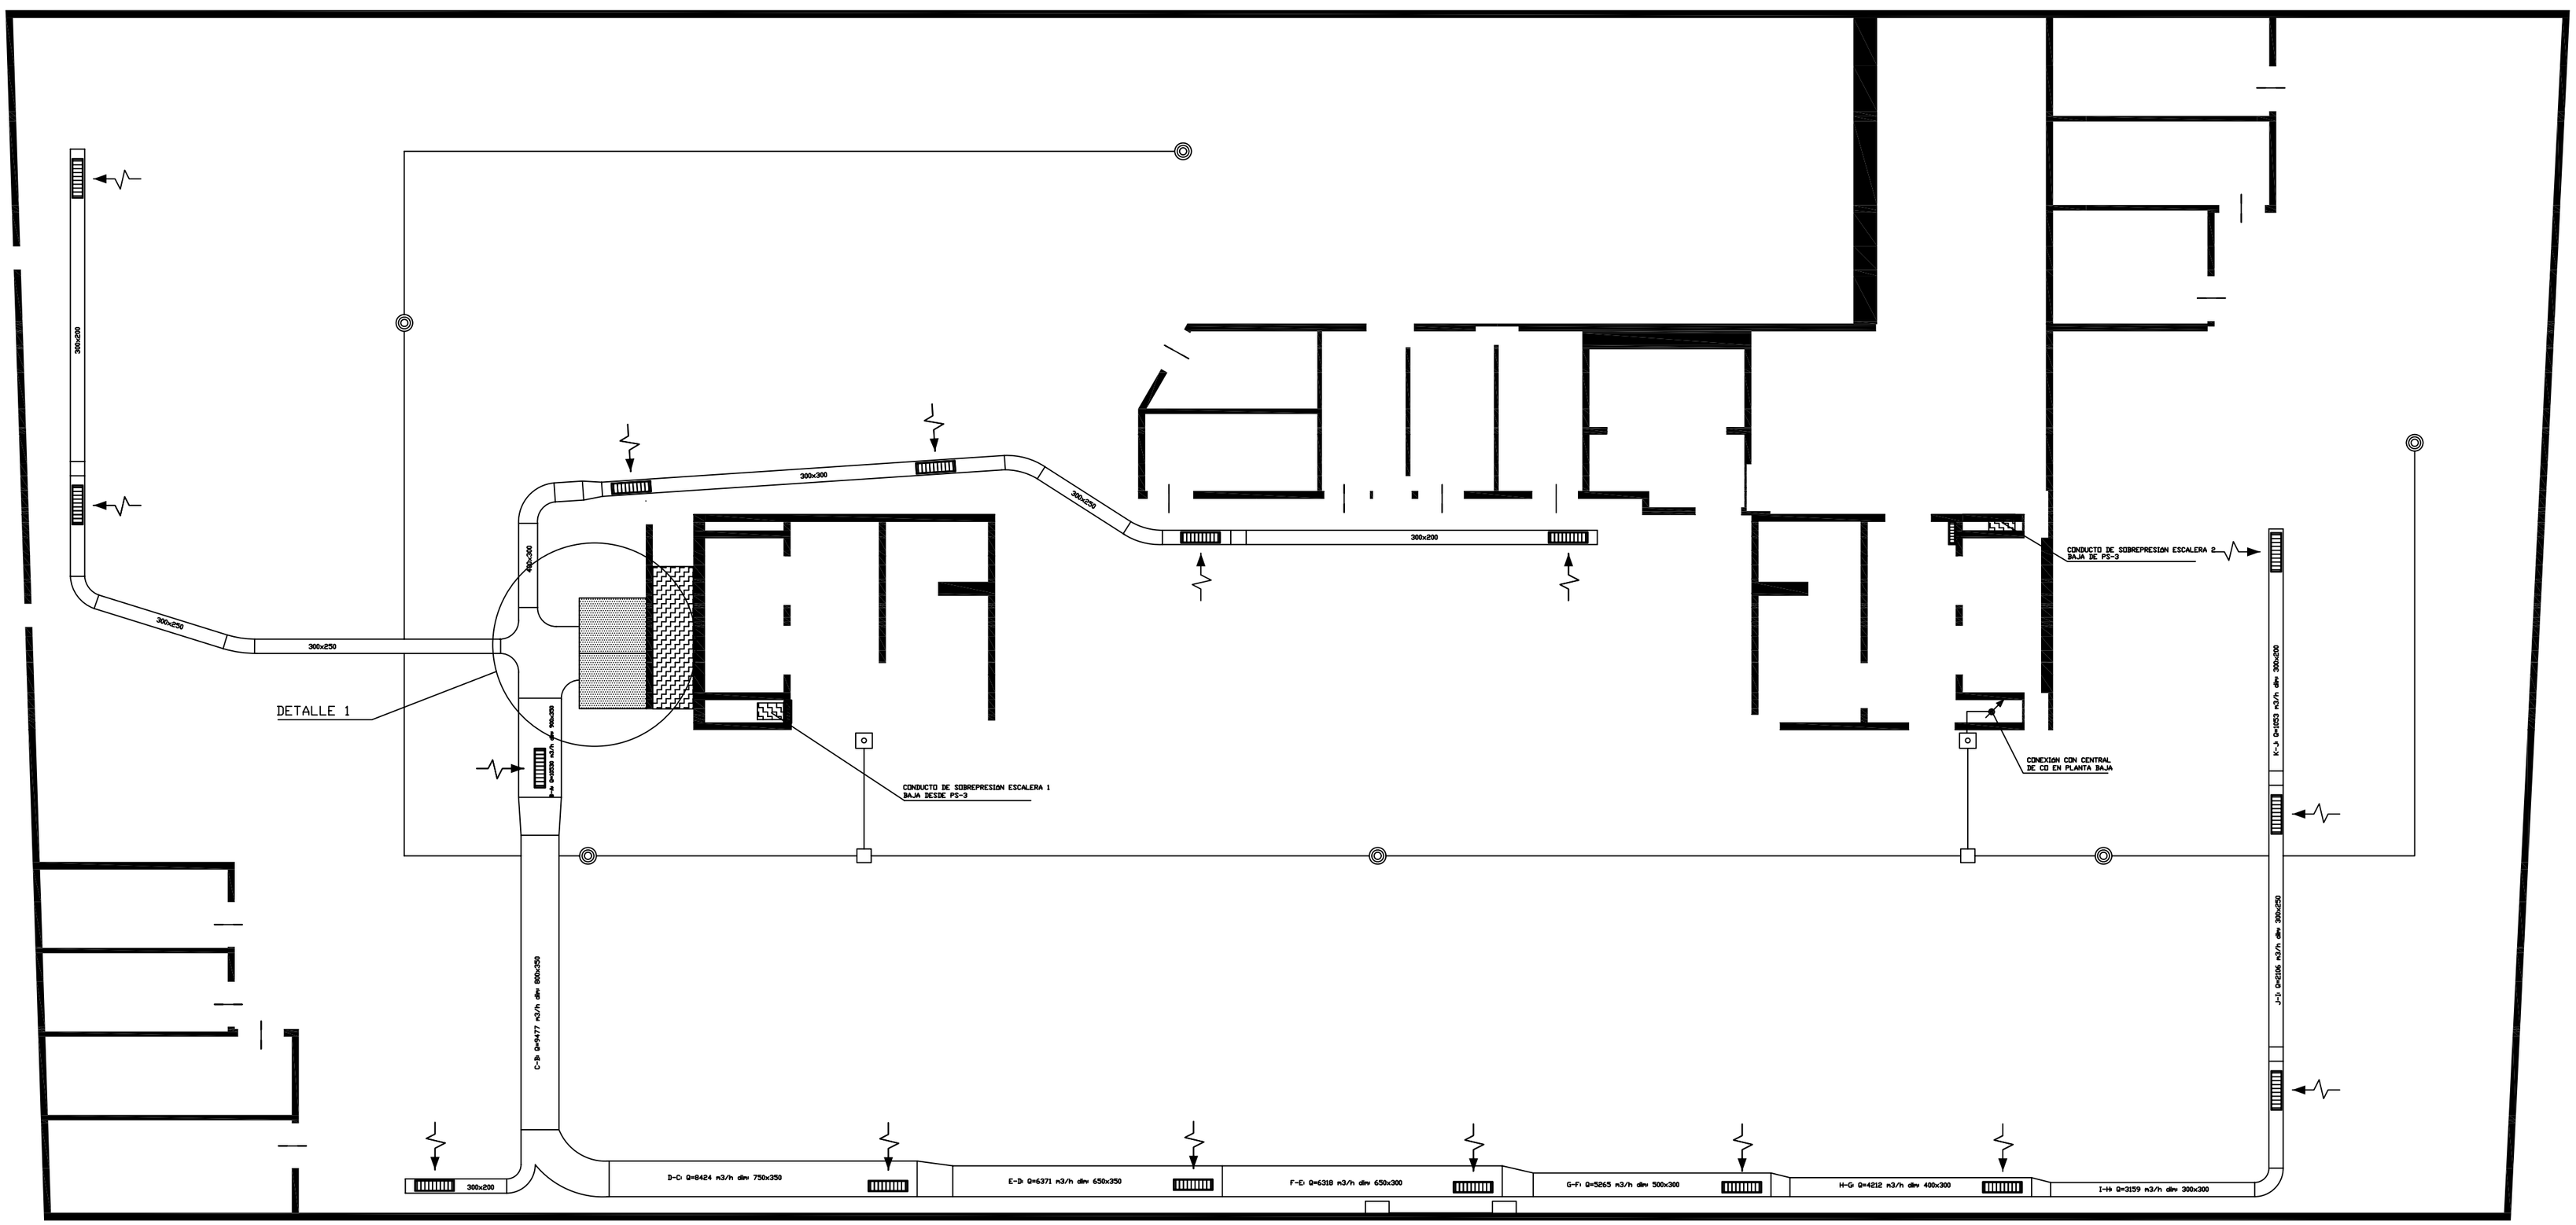

LEYENDA

- VENTILADORES DE EXTRACCIÓN
- CONDUCTOS VERTICALES
- REJILLA DE IMPULSION DE LOS CONDUCTOS DE SOBREPRESIÓN 1000x300 mm
- REJILLA DE EXTRACCION CON COMPUERTA DE REGULACION TAMAÑO SEGÚN CONDUCTO 800x300 mm ó 1000x250 mm
- DETECTOR DE MONOXIDO DE CARBONO
- LINEA DETECCION CO 2x1.5 + 2x0.5 mm² Cu
- REJILLA DE EXTRACCIÓN 400x100 mm
- REJILLA ADMISION DE AIRE (I = Inferior; S = superior)
- REJILLA EN PUERTAS PARA ENTRADA DE AIRE (I = Inferior; S = superior)
- REJILLAS EN PUERTAS INFERIORES PARA ENTRADA AIRE Y SUPERIORES PARA SALIDA
- PUNTO DE SUBIDA DE VENTILACION
- PUNTO DE BAJADA DE VENTILACION
- PULSADOR MARCHA VENTILACION
- CAJA DERIVACION ESTANCA

NOTAS:

1ª DIMENSIONES INTERIORES DE CONDUCTOS EN mm (ANCHO x ALTO).

2ª LAS REJILLAS SE COLOCARAN PREFERENTEMENTE EN EL PLANO INFERIOR DEL CONDUCTO, PARALELAS AL SUELO, AUNQUE DEPENDERÁ DE SU UBICACIÓN.

3ª LAS REJILLAS DISPONDRAN DE REGULADOR DE CAUDAL.

4ª TODAS LAS LINEAS ELECTRICAS SE CANALIZARAN BAJO TUBO DE PVC.

5ª LOS CONDUCTOS DE VENTILACION DEL GARAJE ESTARAN REALIZADOS EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADA CON UNIONES ESPECIFICAS QUE LE OTORGUEN AL MENOS UNA RESISTENCIA AL FUEGO EI600/90.

6ª LOS CONDUCTOS DE SUBIDA A CUBIERTA QUE SE REALIZARAN EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DENTRO DE LOS HUECOS INDICADOS, CUYA RESISTENCIA AL FUEGO SERÁ LA ADECUADA.

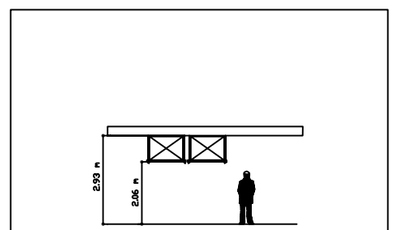

DETALLE 1

CAJAS DE VENTILACION EXTRACCION PLANTAS SOTANO -2, -3 Y -4
DOS CAJAS DE VENTILACION S&P CVHT 15/15
ESCALA - 1:100

Proyecto instalaciones 4 plantas de sótano		Plano nº 16
Manuel Sánchez Marcelo	Fecha: 14-09-09	Escala: 1/50
VENTILACIÓN SÓTANO 4	E. U. P. SEVILLA	