
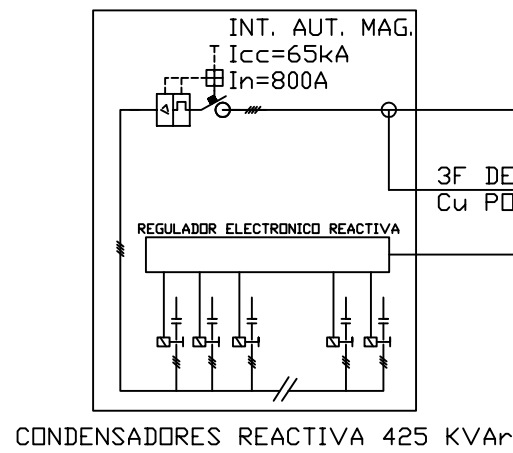


ALUMBRADO Y FUERZA GENERAL

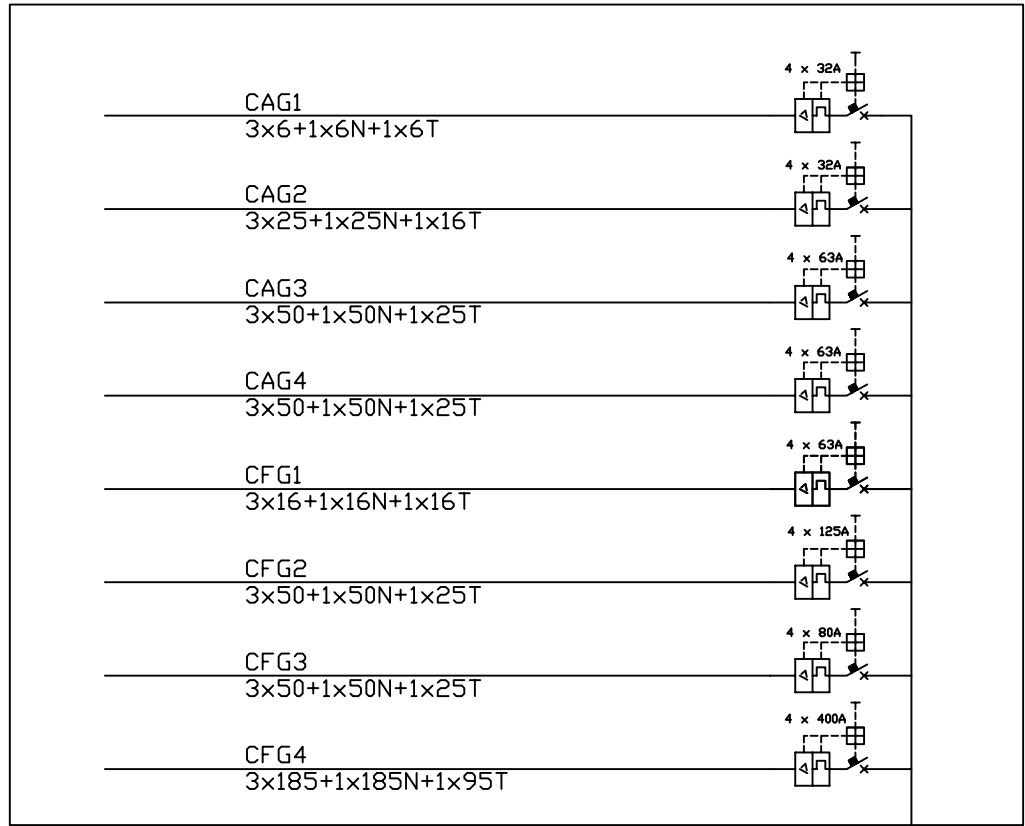

3x4x240+2x240N
Cu POLIETILENO RETICULADO

50HZ

20KV


TRANSFORMADOR
1000KVA/1500A

INT. AUT. MAG.
Icc=50kA
In=1600A
Mando motorizado

ANALIZADOR DE
REDES ELECTRICAS

2A

ALUMBRADO Y FUERZA DE EMERGENCIA

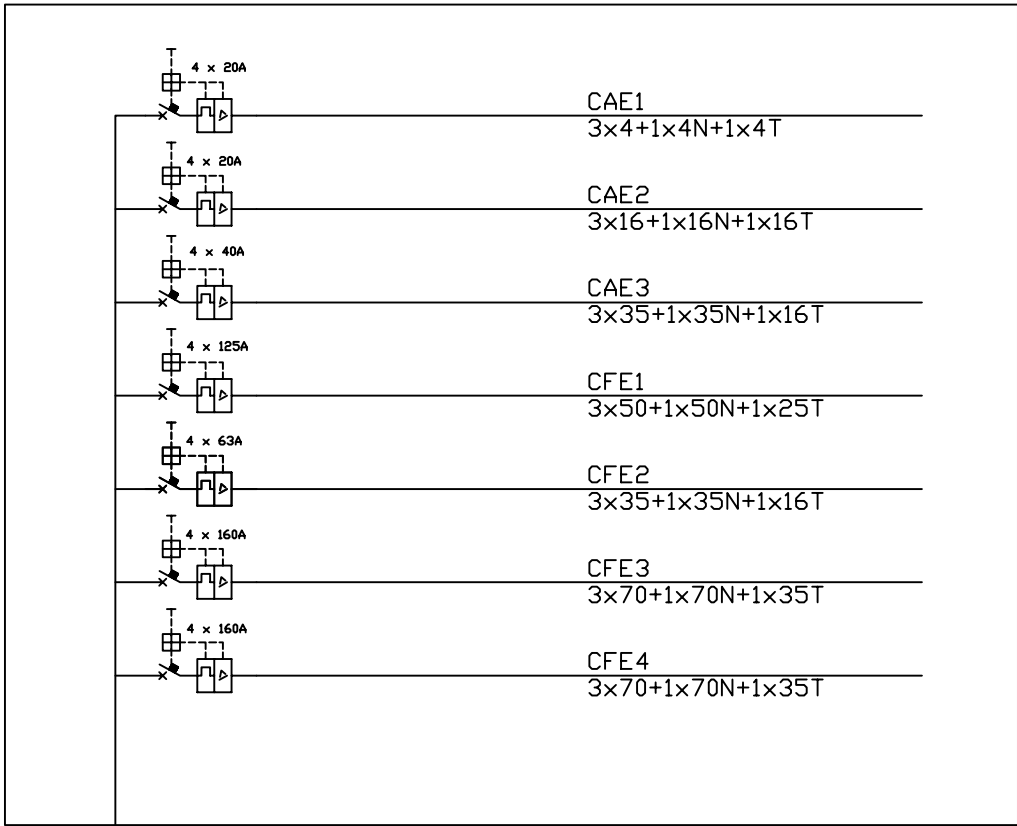

INT. AUT. MAG.
Icc=25kA
In=630A
Mando motorizado


ANALIZADOR DE
REDES ELECTRICAS

2A

ENCLAVAMIENTO
MANUAL

INT. AUT. MAG.
Icc=25kA
In=630A
Mando motorizado

3F DE (2x1x240)+1N(2x1x240)
Cu POLIETILENO RETICULADO



GRUPO GENERADOR



ESCUELA UNIVERSITARIA POLITECNICA
INSTALACIÓN ELECTRICA DE UNA
SUPERFICIE COMERCIAL



TITULACION:
I.T.I. ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD
AUTOR:
FRANCISCO JOSE OVIEDO MATA
FECHA: JUNIO 2010

PLANO Nº:
8
ESCALA:

PLANO DE:
UNIFILAR CUADRO
GENERAL BAJA
TENSIÓN

SUSTITUYE A:
SUSTITUIDO POR: