


PLANTA DE DESCARGAS Y ASPIRACIONES

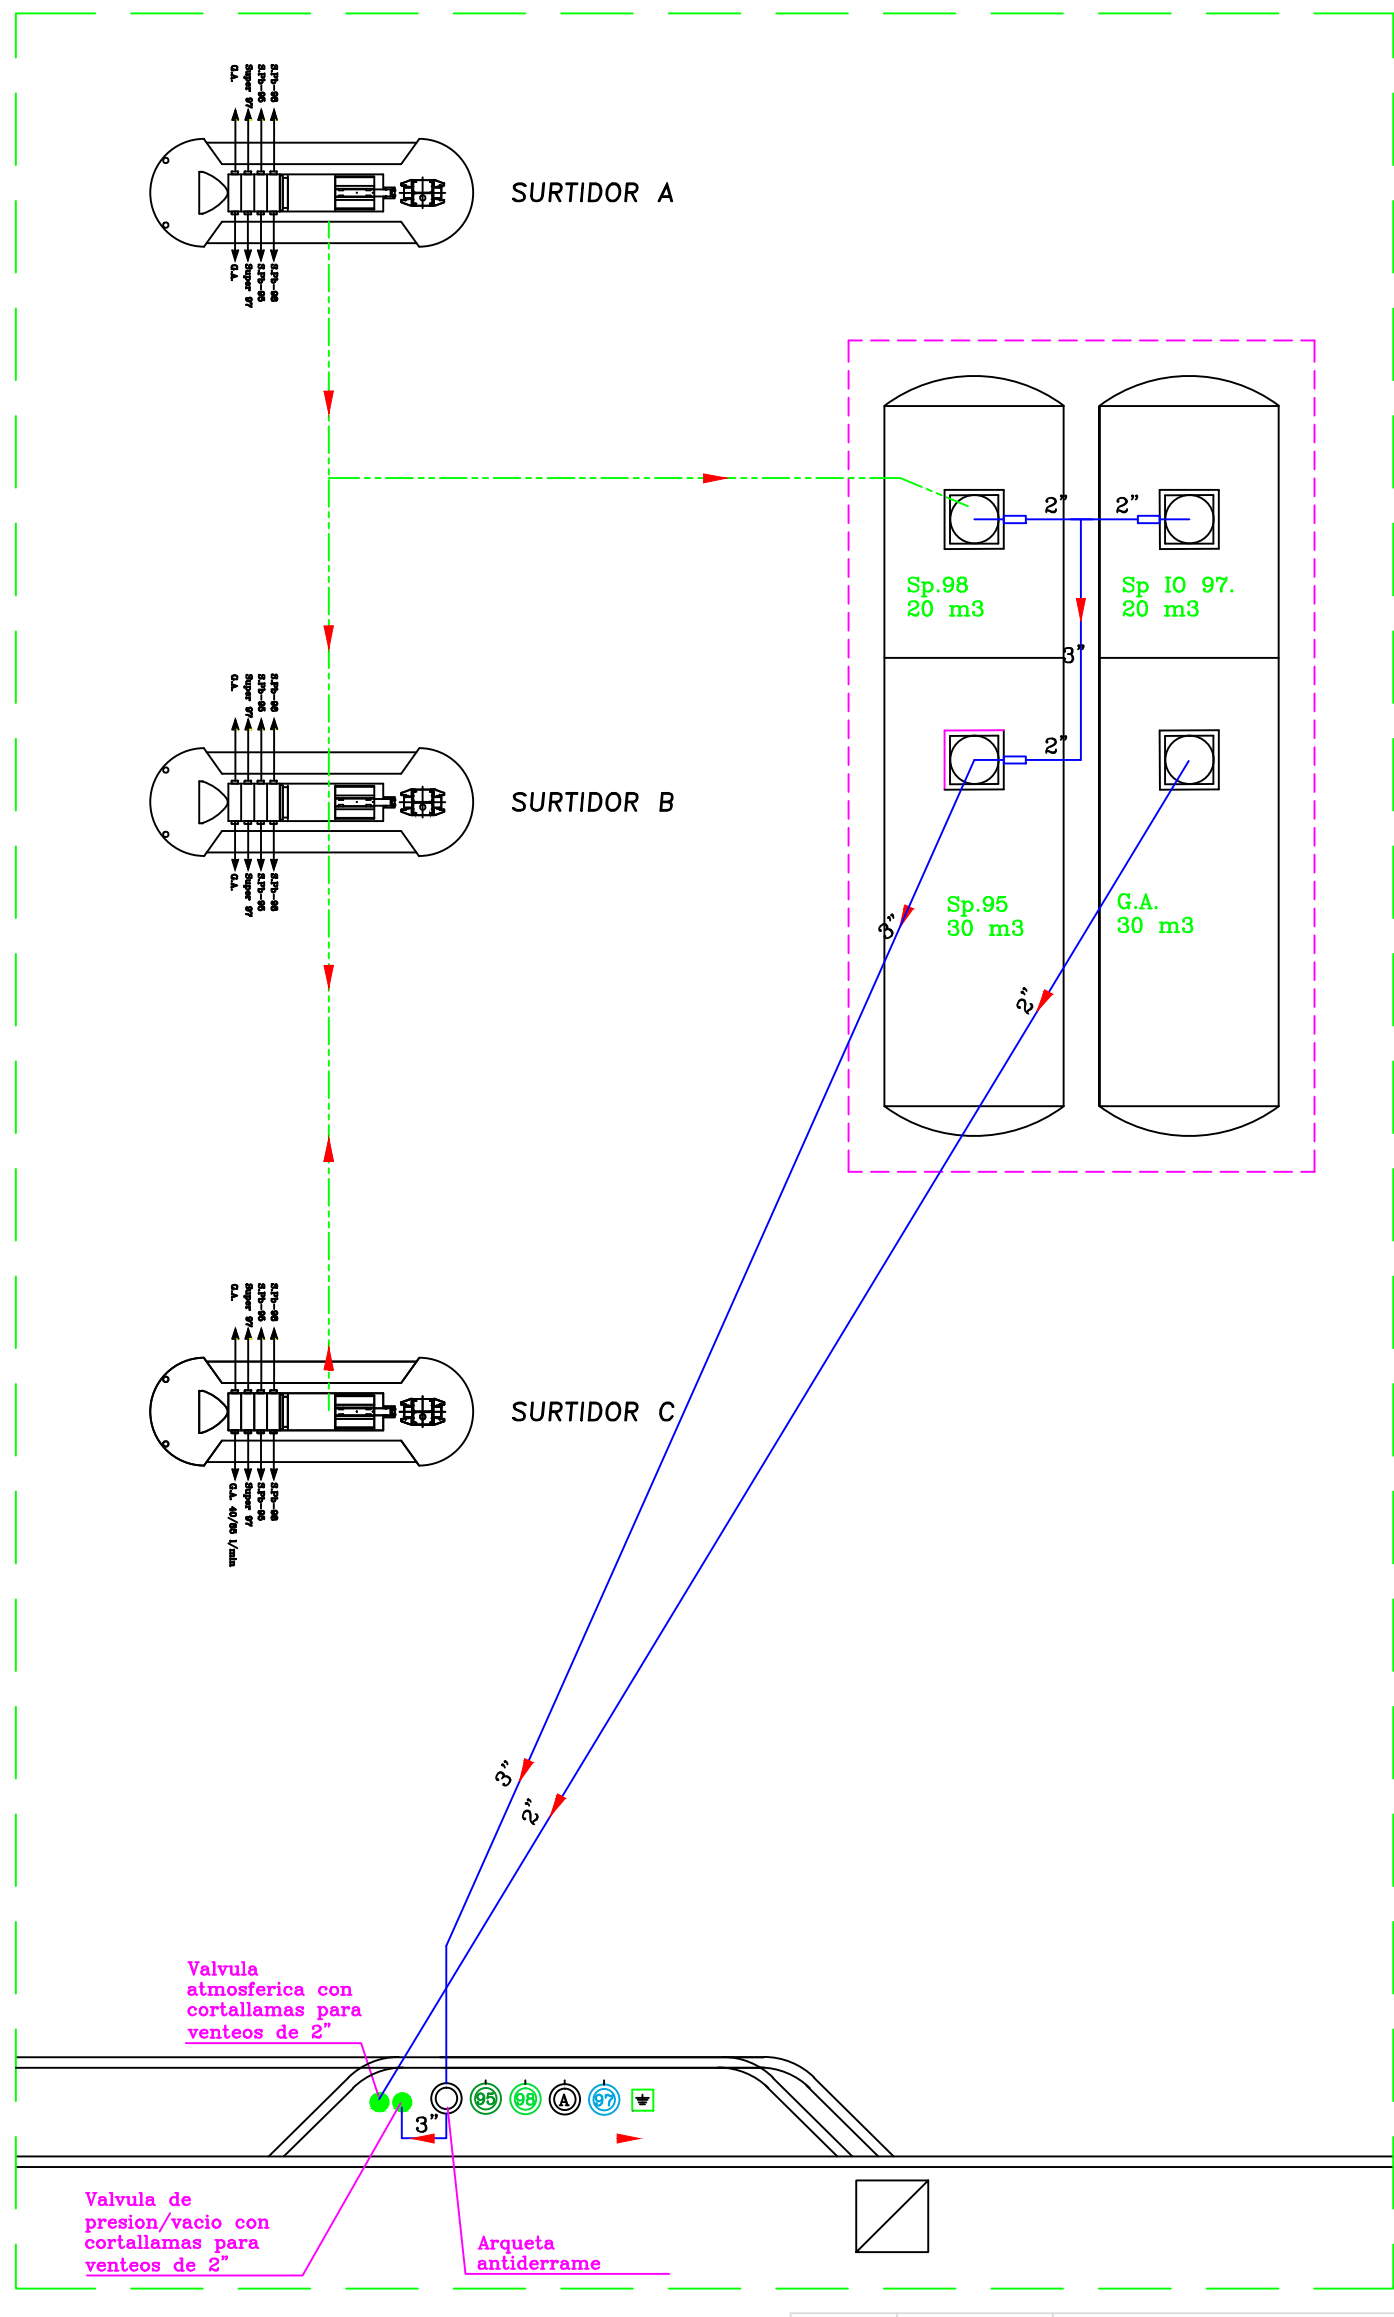

PLANTA DE VENTEOS

- VALVULA DE VENTEO DE BOLA FLOTANTE 2", SUBTERRANEA OPW 53W
 - VALVULA DE SOBRELLENADO DE 4" OPW 61 EN TUBERIA DE DESCARGA
 - Valvula de retencion escuadra 2" OPW 885
- TUBERIA ASPIRACION 2" TIPO UPP DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD REVESTIDA CON DOBLE CONTENIMIENTO
 - TUBERIA RECUPERACION DE GASES FASE II. 2" TIPO UPP POLIETILENO ALTA DENSIDAD
 - TUBERIA DE DESCARGA 4" TIPO UPP DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD REVESTIDA CON DOBLE CONTENIMIENTO
 - TUBERIA RECUPERACION GASES FASE I. 2" Y 3" TIPO UPP DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

NOTA: SURTIDORES DE PETROTEC MODELO EURO AS-5000

	BOMBAS	MEDIDORES	COMPUTADORAS	MANGUERAS	POS. SUMINISTRO	CAUDAL (L/min)	PRODUCTOS
SURTIDOR A	4	8	2	8	2	45	S.PB 95/Super97 S.PB 98/GAS.A
SURTIDOR B	4	8	2	8	2	45	S.PB 95/Super97 S.PB 98/GAS.A
SURTIDOR C	4	8	2	8	2	45/80	S.PB 95/Super97 S.PB 98/GAS.A

REV	FECHA	COMENTARIO
-----	-------	------------

PROYECTO DE ESTACION DE SERVICIO SITA EN
CARRETERA SE - 710 OSUNA- LANTEJUELA P.K 1.5
OSUNA-SEVILLA

TITULO
INSTALACIÓN MECÁNICA.- PLANTA Y DETALLES

FECHA
DICIEMBRE 2005

ESCALA
1/200

DETALLE
DIN A-2

Nº PLANO
7.1

MOISES ROMERO MUÑOZ
ING TECN INDUSTRIAL QUIM. IND
PROYECTO FIN CE CARRERA