


0 5 10 20 Planta baja: redes de AFS, ACS y retorno

- |                            |                          |                              |
|----------------------------|--------------------------|------------------------------|
| — ACS                      | Grifo de vaciado         | Termómetro                   |
| — Circuito de retorno      | Desagüe de condensados   | Liave de purga               |
| — Circuito de retorno      | Mandmetro                | Liave de corte               |
| f Grifo de comprobación    | V.E. Vaso de expansión   | Manguito antivibratorio      |
| Intercambiador de placas   | D.In Depósito de inercia | Bomba circuladora            |
| 00 Caja de toma de lectura | Contador                 | Válvula antirretorno         |
|                            |                          | Liave de registro            |
|                            |                          | ○ Acometida a la red pública |



0 5 10 20 Planta Cubierta: disposición de placas solares para ACS

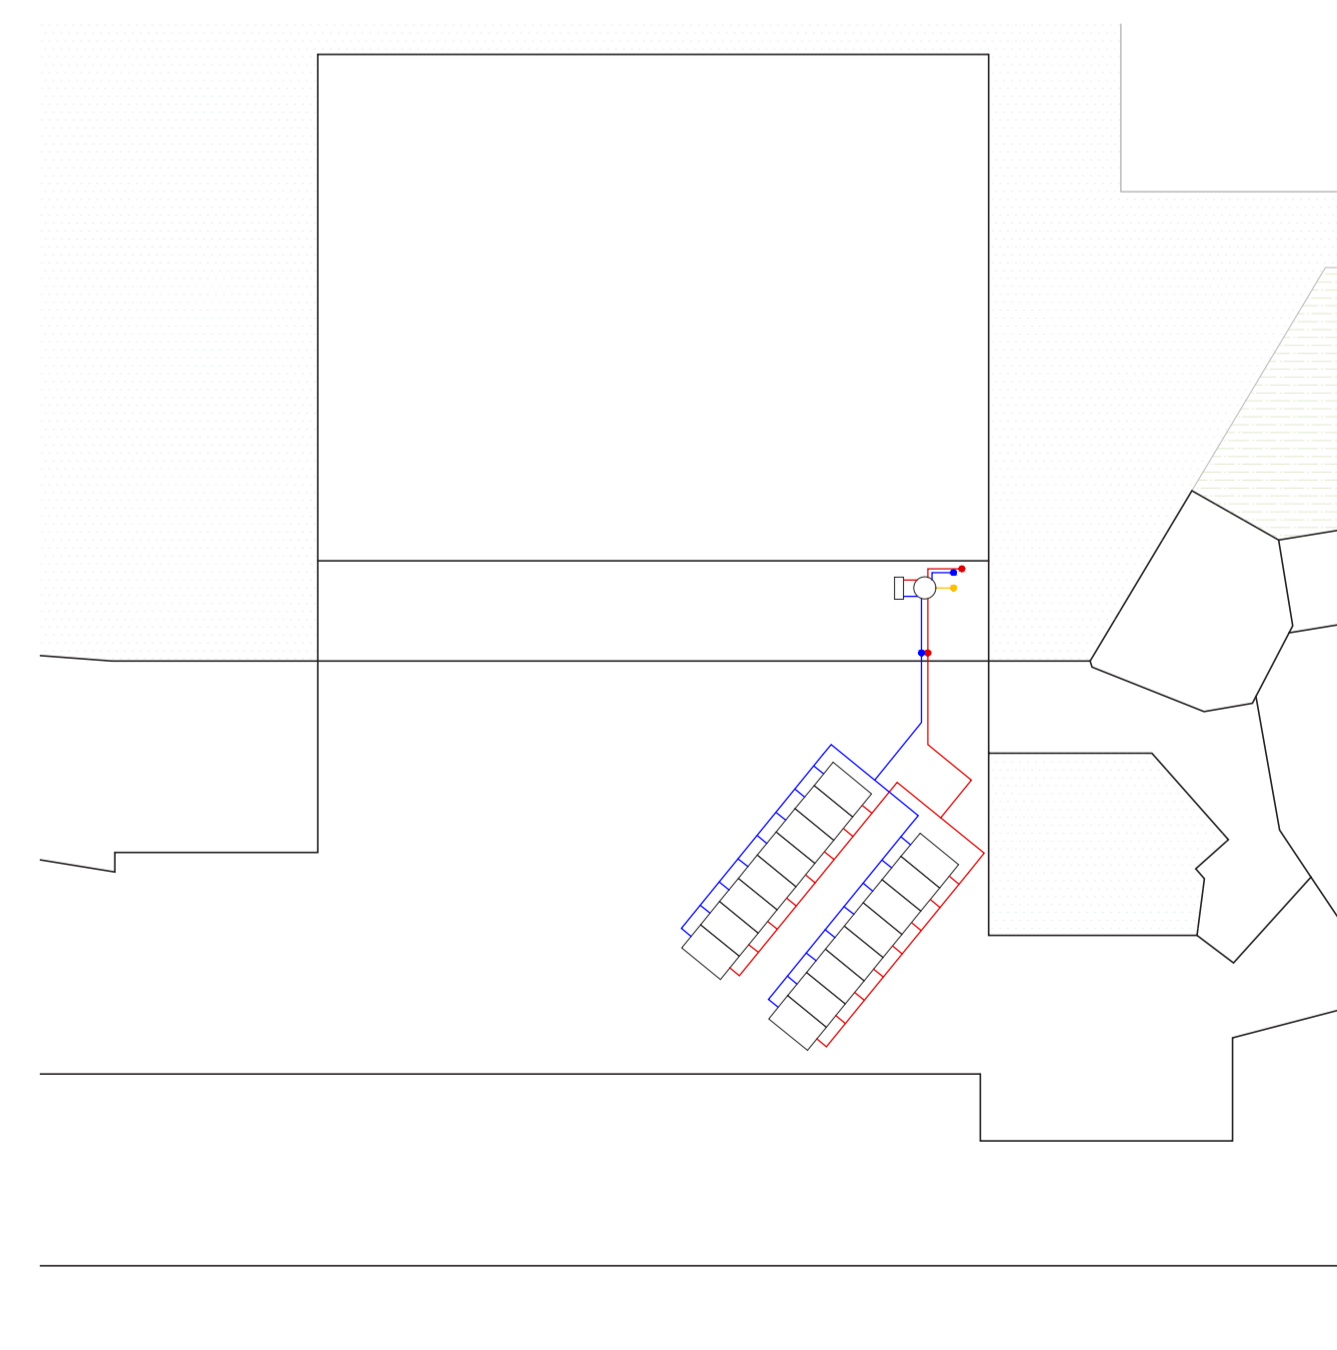