


TABLA RESUMEN CUMPLIMIENTO CTE -DB-SI

| MALECÓN 1 | | CTE-DB-SI 1 | | CTE-DB-SI 2 | | CTE-DB-SI 4 | |
|-----------------------|--------------|------------------------|--|---|--|--|----------------------|
| ESPACIO TÉCNICO | S. ÚTIL | 38,86 m ² | LRE 1 bajo 76,05 m ² | E. PORTANTE | R 90 | SEPARACIÓN ENTRE HUECOS | 1 m |
| | S. HABITABLE | 49,96 m ² | | PAREDES/TECHO | EI 90 | | |
| S. TOTAL CON MURO | | 67,25 m ² | SECTOR 1 131 m ² | PUERTA | EI 2 45-C5 | RESISTENCIA | ≥EI 60 |
| ARMARIO X4 | | 2,2 x 4 m ³ | | RECORRIDO max | ≤ 25m | | |
| ESTANCIAS | | S. ÚTIL | SECTOR 1 131 m ² | E. PORTANTE | R 90 | o Entre el LRE y el sector de incendios. o Entre el edificio y el exterior | |
| S. HABITABLE | | 75,7 m ² | | RESISTENCIA | EI 90 | | |
| S. TOTAL CON MURO | | 124 m ² | ESPACIO EXTERIOR SEGURO 1 344,59 m ² | PAREDES/TECHO | C-s2, d0 | CTE-DB-SI 3 | |
| ASEOS | | S. ÚTIL | | REVESTIMIENTO | E _{Fl} | | |
| S. TOTAL CON MURO | | 7 m ² | 1. Permite la dispersión de los ocupantes de forma segura 2. No es de aplicación porque la ocupación es inferior a 50 personas 3. El espacio considerado está conectado con la red viaria y con espacios abiertos 4. Permite una amplia dispersión del calor, del humo y de los gases producidos. | PUERTA | EI 2 45-C5 | CTE-DB-SI 5 | |
| PATIO ACCESO | | S. ÚTIL | | RECORRIDO max | ≤ 25m | Superficie total del sector 1: 131 m ² Superficie habitable del sector 1: 98,95 m ² Superficie útil 79,7 m ² --> para el cálculo de la ocupación: o Ocupación 1. Pública concurrencia: 40 OCUPANTES o Ocupación 2. Residencial público: 8 OCUPANTES | |
| RAMPA ACCESO (pdt:4%) | | S. ÚTIL | DEFINICIÓN CTE | SALIDAS : 8 OCUPANTES/SALIDAS : 5 OCUPANTES /SALIDA | | ANCHURA MÍNIMA LIBRE | |
| S. TOTAL SIN MURO | | 219,86 m ² | | MÁX RECORRIDO EVACUACIÓN: 5 m desde el origen de evacuación hasta salida más próxima del edificio | | ≥ 3,5 m | |
| S. TOTAL CON MURO | | 223,2 m ² | | | | GÁLIBO MÍNIMO LIBRE | |
| | | 257,3 m ² | | | CAPACIDAD PORTANTE DEL VIAL | | 20 kN/m ² |
| | | | | | Todas las edificaciones distan menos de 30 metros del vial | | |
| | | | | | Todo el alzado interior es accesible | | |

ZONIFICACIÓN

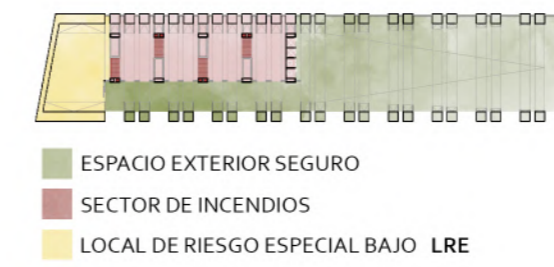

LEYENDA

- SECTOR DE INCENDIOS 3
- LRE 3
- SALIDA LETRERO DE SALIDA
- OE ORIGEN DE EVACUACIÓN
- EXTINTOR 21A-113B

LOCALIZACIÓN DE VIARIO DE ACCESO

